



SCHODIŠTĚ DVOURAMENNÉ Z 1.NP DO 2.NP


ŘEZ 2 - 2 - VÝZTUŽ 1:25

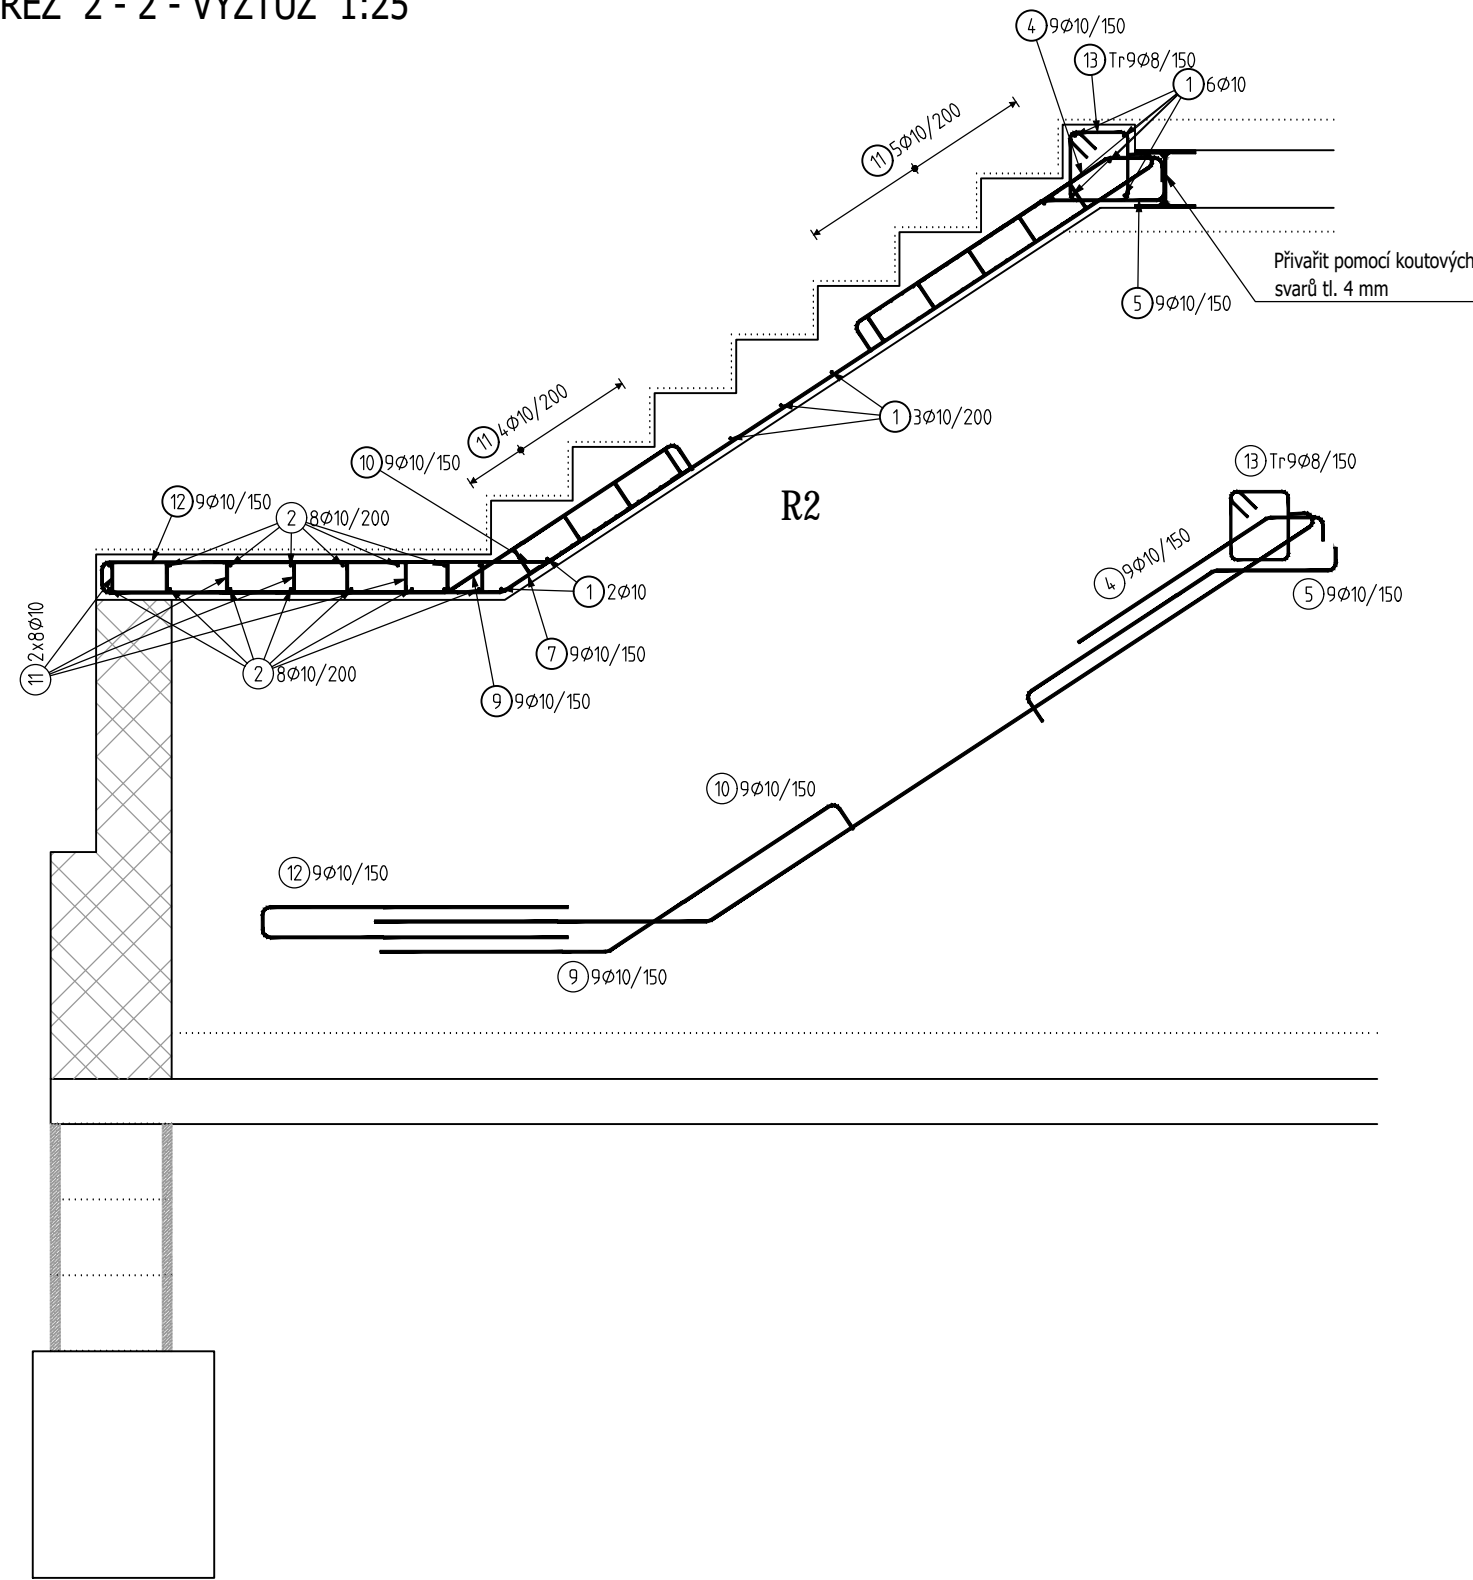

ŘEZ 1 - 1 - VÝZTUŽ 1:25

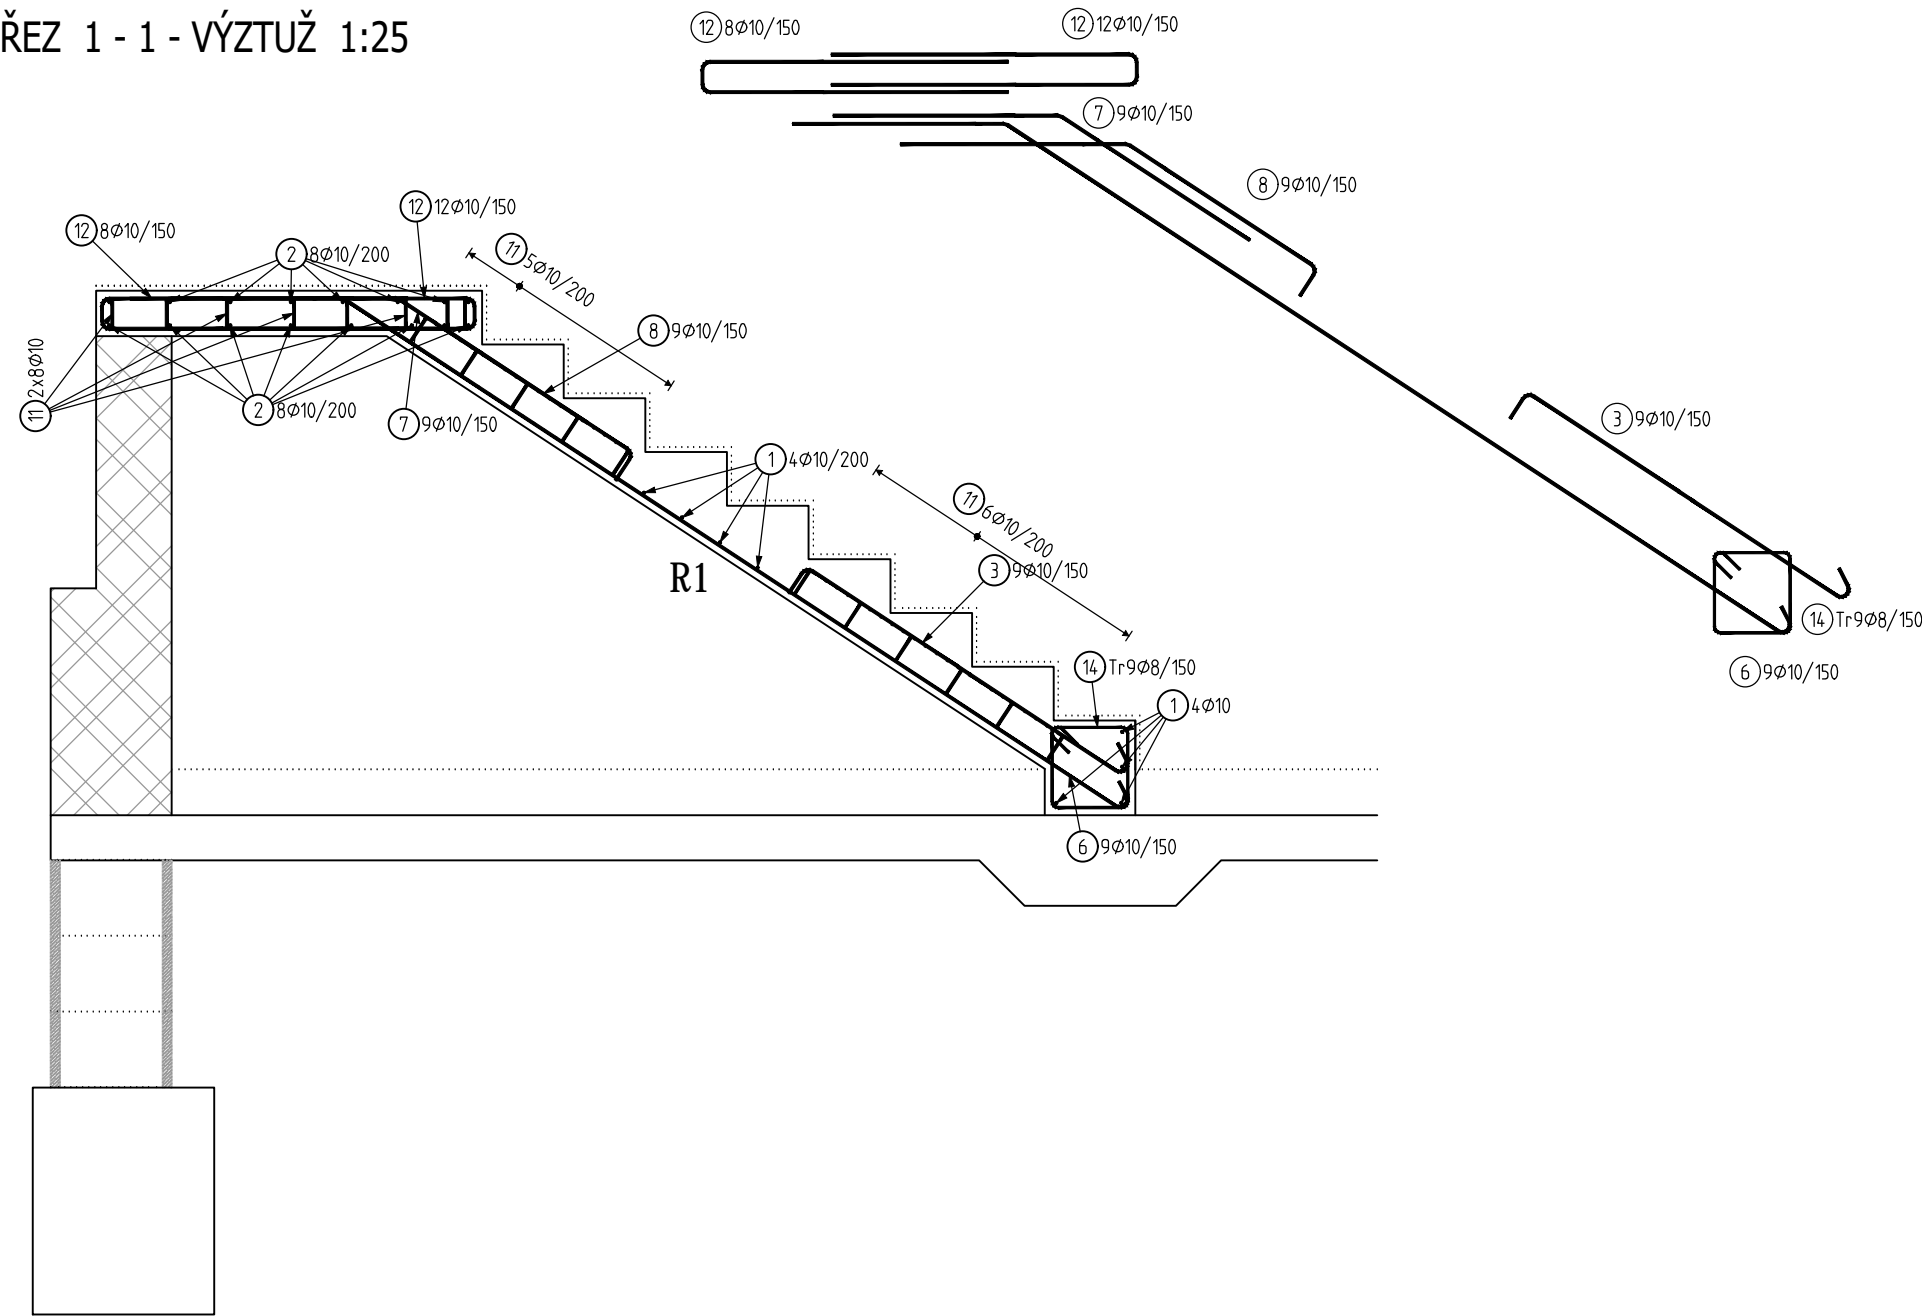

VÝKAZ VÝZTUŽE

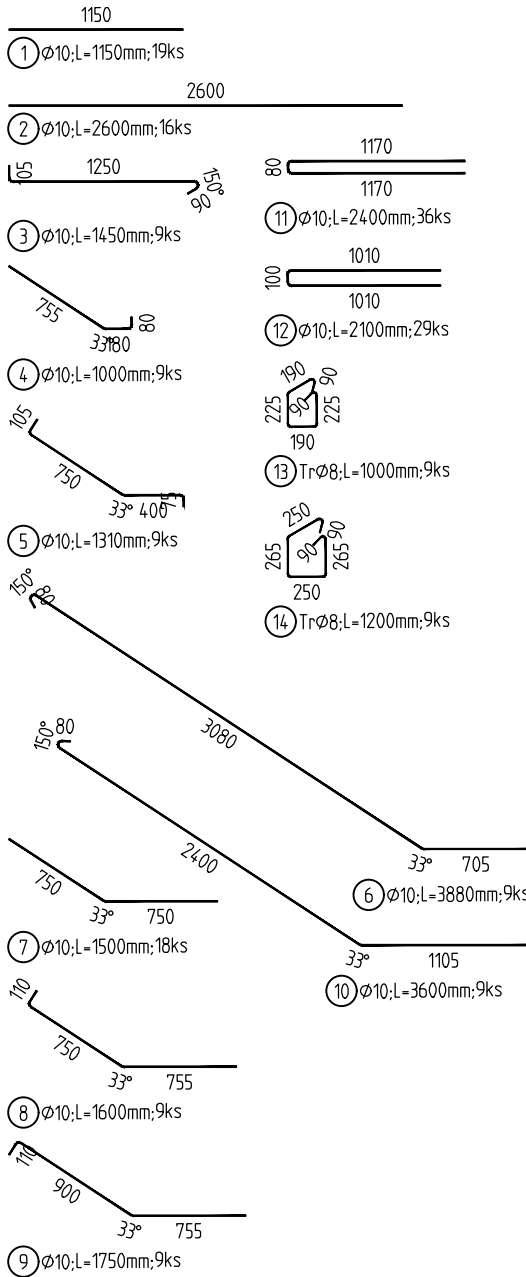

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50	
				8	10
*1	50	10	1150	19	21.9
*2	50	10	2600	16	41.6
3	50	10	1450	9	13.1
4	50	10	1000	9	9.0
5	50	10	1310	9	11.8
6	50	10	3880	9	34.9
7	50	10	1500	18	27.0
8	50	10	1600	9	14.4
9	50	10	1750	9	15.8
10	50	10	3600	9	32.4
11	50	10	2400	36	86.4
12	50	10	2100	29	60.9
13	50	8	1000	9	9.0
14	50	8	1200	9	10.8
CELKOVÁ DELKA			[m]	19.8	369.1
HMDTNOST			[kg]	7.8	227.5
CELKOVÁ HMDTNOST			[kg]	235.4	

Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Obklad schodiště je uvažován 15 mm.
- Přesahová délka pro ØR10 je **600** mm.

BETON

NÁRŮST PEVNOSTI BETONU

NAVŘENO DLE

KRYTÍ VNĚJŠÍ

KRYTÍ VNITŘNÍ

OCEL

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).

NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.

ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '\*'.

C25/30-XC1-CI 0,2-Dmax 16-S3


STŘEDNÍ

ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4

20 mm

30 mm

B 500

		<div>STATIKA3</div> <div>www.statika3.cz; statika3@projekcecz.cz</div>	
VYPRACOVAL: Ing. Pavel Tesář	KRESLIL: Ing. Pavel Tesář	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Tesář	
			
INVESTOR: Město Dačice, Krajčůva 27, 380 01 Dačice		FORMÁT: 06 A4	
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice Na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice		MĚŘITKO: 1:50, 1:25	
		DATUM: 01/2017	
		ZAK. Č.:	
		STUPEŇ: DPS	
		PROFESE: STATIKA	
SCHODIŠTĚ DVOURAMENNÉ Z 1.NP DO 2.NP		VÝKRES: 02	