


Ukončení STL LPE plynovodní přípojky v ochran.plášťem do skříně HUP

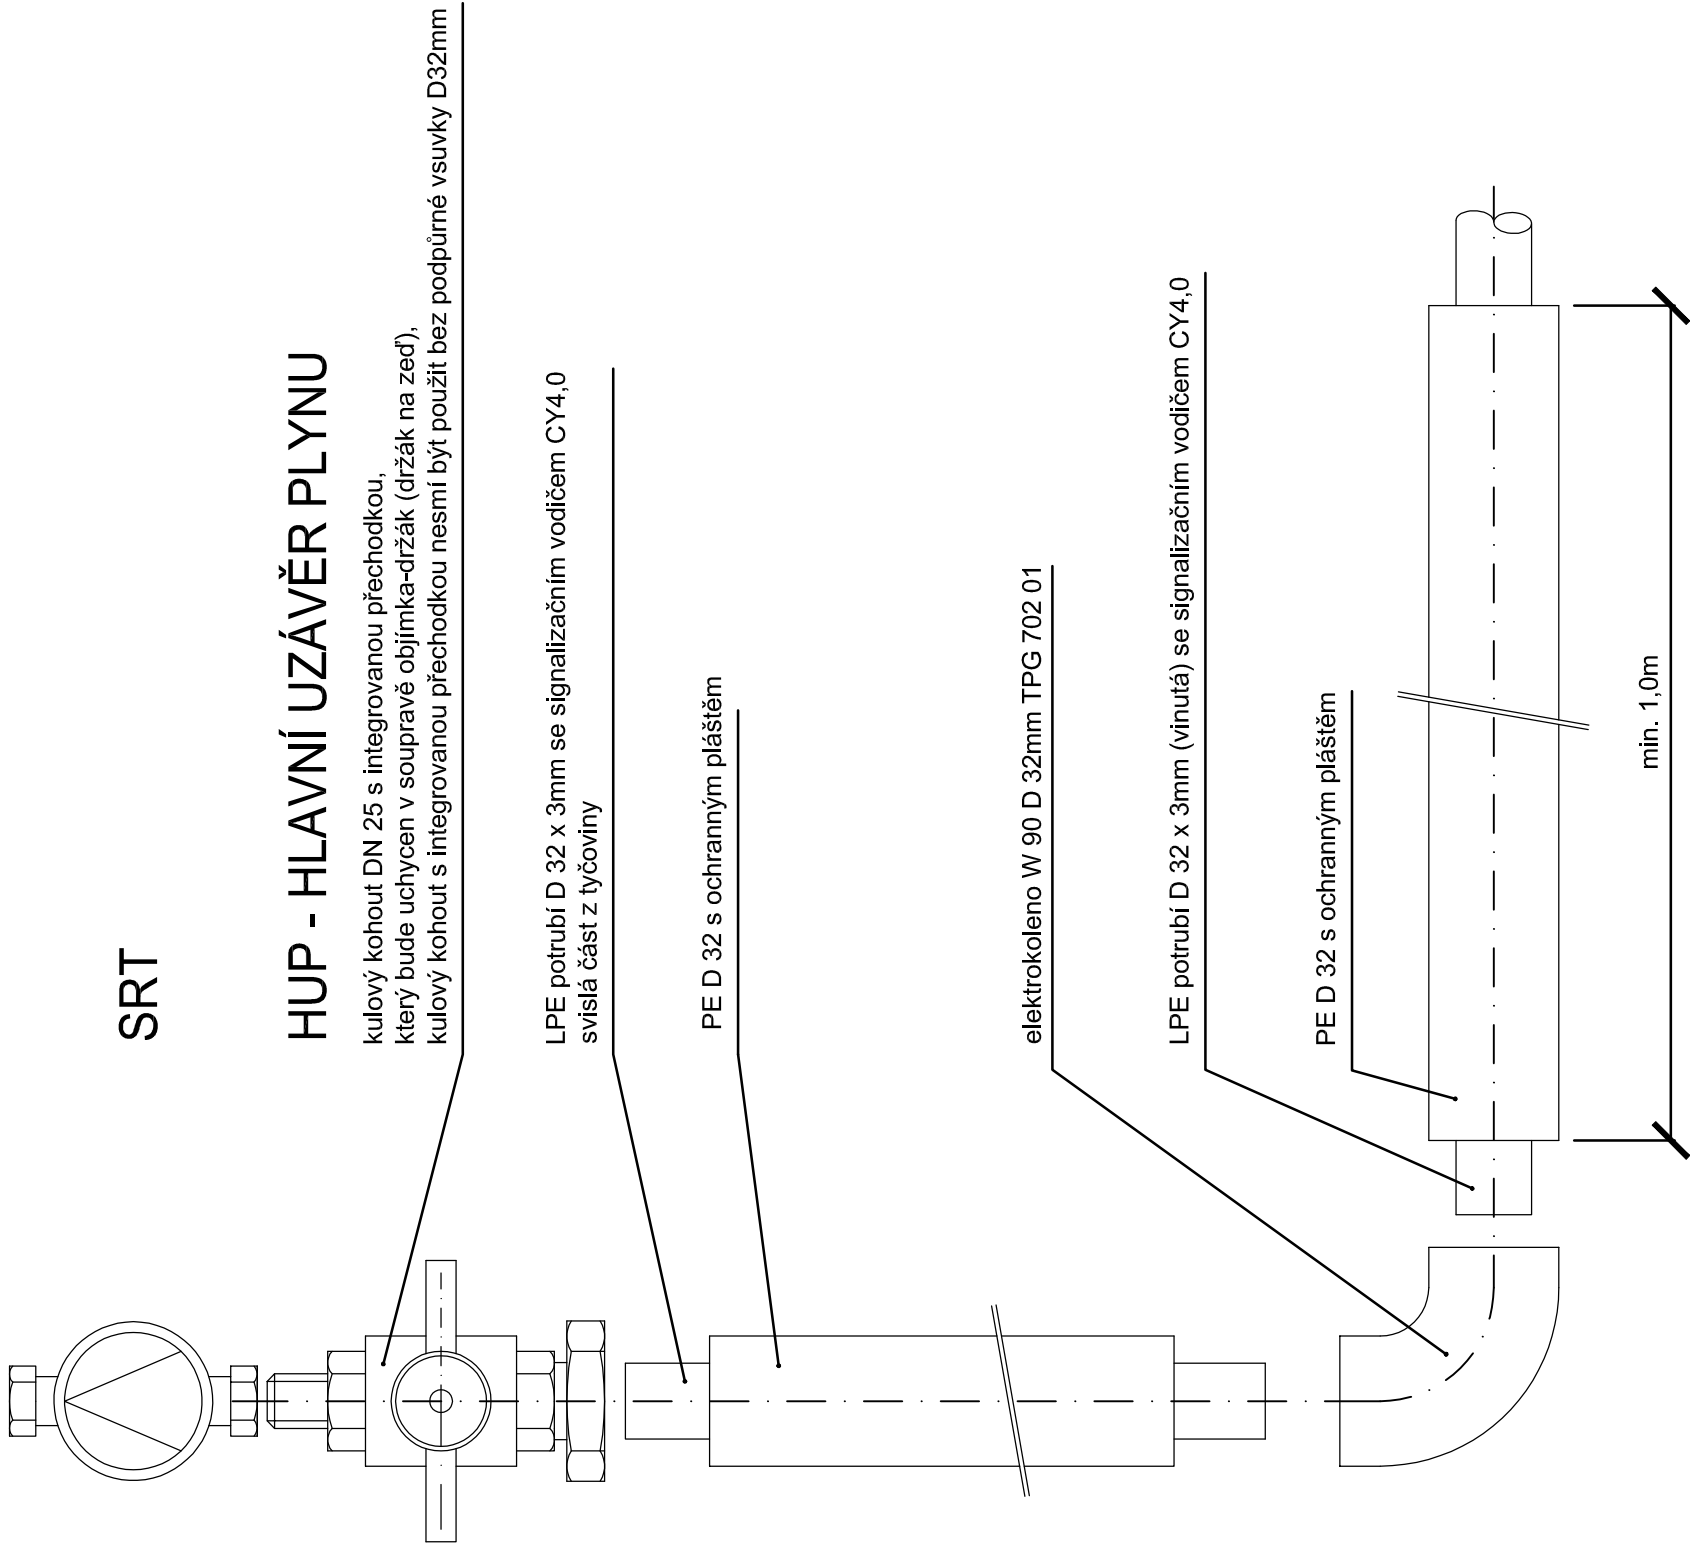

POZNÁMKA :

* spodní hrana skříně min. 0,5 až 0,8 mm nad terénem

Zodpovědný projektant : JIRÍ ČERNÝ IČO 168 12 964 projektová činnost Dlouhá 428IV, 380 01 Dačice tel. 731 556 608 mail.: cerny.projekt@seznam.cz T Z B		Místo : DAČICE		Stupeň PD : DPS	
Investor : MĚSTO DAČICE KRAJÍROVA 27, 380 01, DAČICE		Kraj : JIHOČESKÝ		Číslo výk.:	
Akce : Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v kú. Dačice		Stav. úřad : DAČICE		D.2.4.7	
Objekt : D.2.4 IO-04 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, NTL VENKOVNÍ PLYNOVOD		Počet A4 : 2			
Obsah : PLYN - UKONČENÍ PŘÍPOJKY		Měřítko : 1: 25			