


RPo_12

4x16M DIN

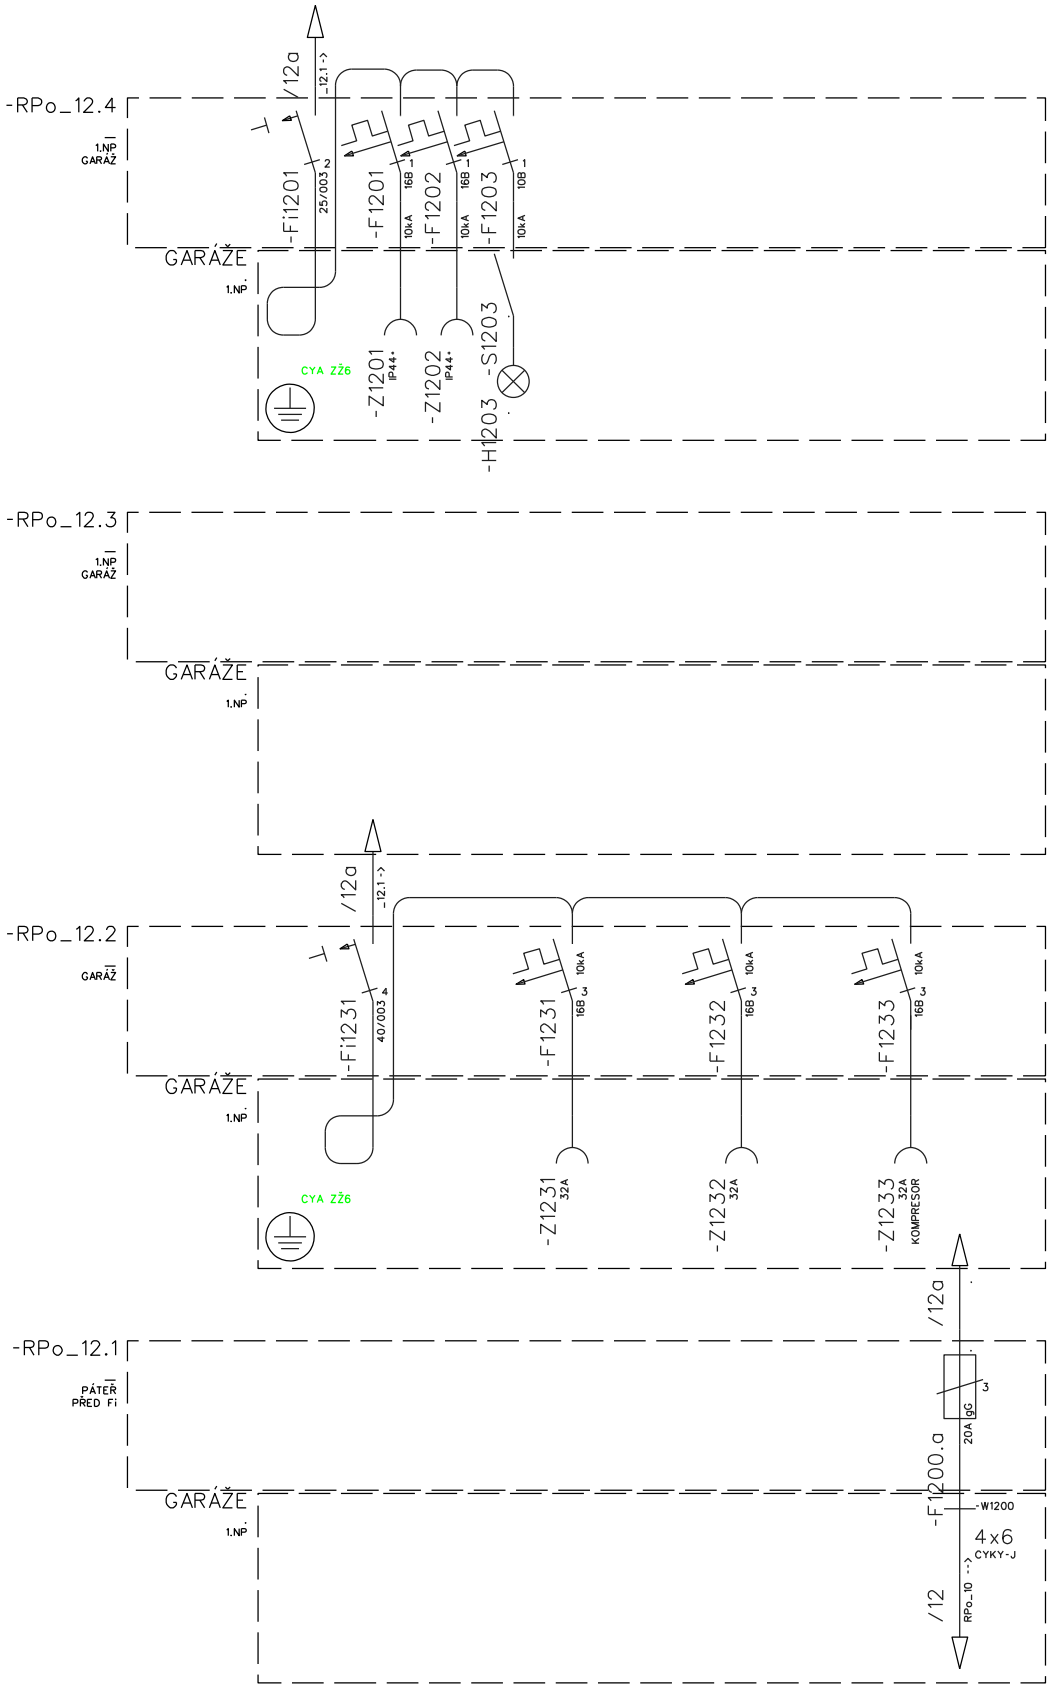

Napěťová soustava NN: 3xL 230/400V + PEN (resp. +PE +N) / 50Hz			
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadproudovými prvky			
Doplňková ochrana proudovými chrániči a/nebo doplňkovým ochranným pospojováním neživých vodivých částí			
VYPRACOVAL:		Michal Žďárský	elektrozařízení.cz Dolní Žďár 29 IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ8508231534 378 02 Stráž nad Nežárkou tel: +420 723 290 189 mail: elektrozařízení.cz@gmail.com
KAT. ÚZEMÍ:		Dačice	
MÍSTO STAVBY:		Dačice	
ZODP. PROJ:		Michal Žďárský	
OKRES:		Jindřichův Hradec	
KRAJ:		Jihočeský	
INV: město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476			
NÁZEV ZAKÁZKY:			
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v k.ú. Dačice			
ČÍSLO STAVBY:		16_011_DPS	
NÁZEV SOUBORU:		_elektro.dgn	
DATUM:		2017/01	
FORMÁT VÝKRESU:		2xA4	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
— —		D.1.4.3.R12	
NÁZEV VÝKRESU:		ROZVADĚČ RPo_12	