


RPo_V1

3x16M DIN

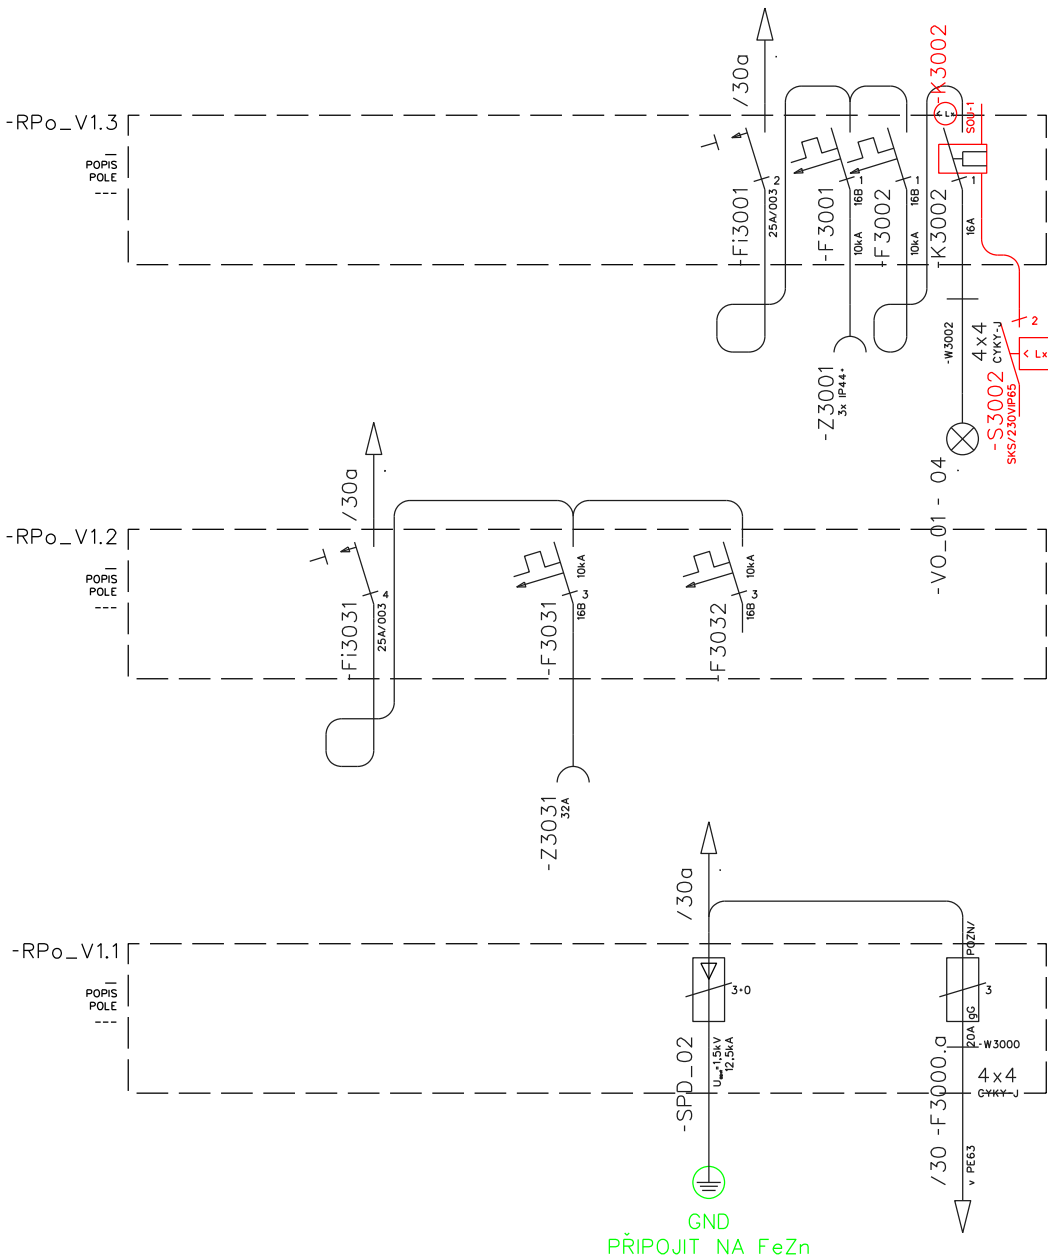

Napěťová soustava NN: 3xL 230/400V + PEN (resp. +PE +N) / 50Hz		Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadproudovými prvky	
Doplňková ochrana proudovými chrániči a/nebo doplňkovým ochranným pospojováním neživých vodivých částí			
VYPRACOVAL:	Michal Ždárský	ZODP. PROJ:	Michal Ždárský
KAT. ÚZEMÍ:	Dačice	OKRES:	Jindřichův Hradec
MÍSTO STAVBY:	Dačice	KRAJ:	Jihočeský
INV: město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476			
NÁZEV ZAKÁZKY:		elektrozařízení.cz	
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice		Dolní Ždár 29	
		IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ8508231534	
		378 02 Stráž nad Nežárkou	
		tel: +420 723 290 189	
NÁZEV VÝKRESU:		mail: elektrozařízení.cz@gmail.com	
ROZVADĚČ RPo_V1		ČÍSLO STAVBY:	
		16_011_DPS	
		NÁZEV SOUBORU:	
		_elektro.dgn	
		DATUM:	
		2017/01	
		FORMÁT VÝKRESU:	
		2x4	
		MĚŘÍTKO:	
		— —	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D.2.3.R30	