
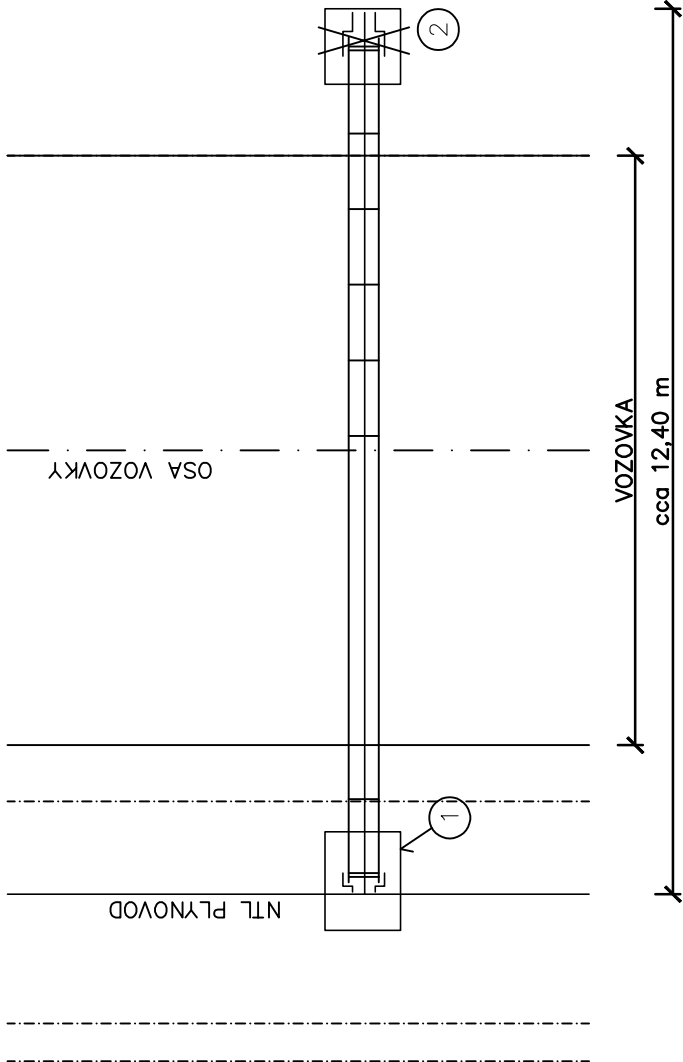


TRÁVA	kÚ DAČICE	TRÁVA
	VOZOVKA	
	par.č. 2431/9	

SMĚR PROTILÁČENÍ ➡

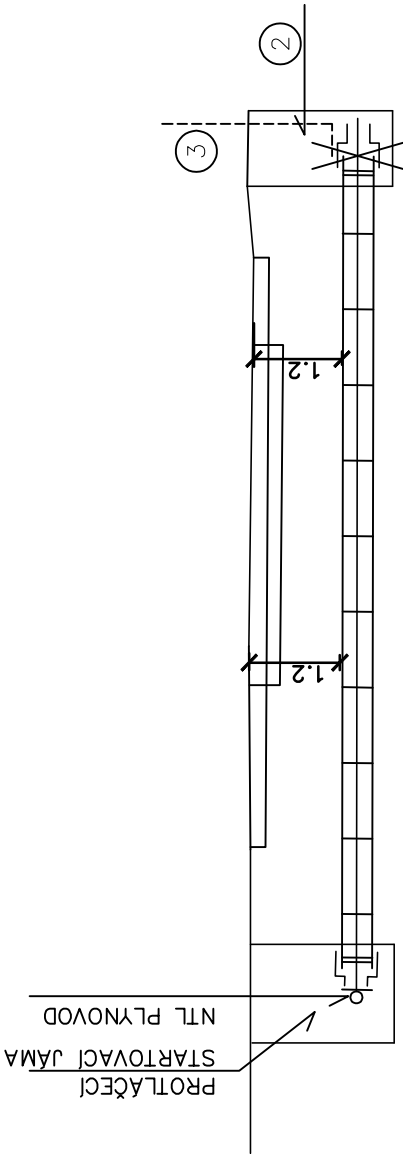

Důležité upozornění!!

Při realizaci je nezbytně nutné dodržet "Podmínky správce vozovky k přechodům komunikací protlakem – pro přípravu a realizaci staveb".
Vlastní protlačení lze zahájit až po vydání stavebního povolení. Náhrady za omezení užívání nemovitostí, při uložení plynovodů do silničního pozemku, se řídí Zákonem o pozemních komunikacích, resp. zřizováním věcných břemen při umístění plynovodu do silničních staveb a pozemků.
Navržená technologie protlaků koresponduje s danou lokalitou – reálné provedení protlaků

Legenda

(k provádění řízeného protlaku pod komunikací)

- 1 Startovací jáma J1 1.0x1.0x1.5 pažená
- 2 Vytahovací jáma J2 1.0x1.0x1.5 pažená
- 3 Číhačka do HUP dle G 70021
- 4 Těsnící manžeta na chráničku – 2ks
- 5 Středící sedla (FP–kluzné vymezovací objímky) systém na potrubí PE
- 6 Protlak chránička PE D 90 SDR–11–TŘ, popis TZ a výkresová část. Návrh dimenze chráničky dle ČSN EN 12007–1

Poznámka

Před zahájením výkopových prací budou prokazatelně vytýčeny veškeré stávající IS směrově i výškově, včetně upřesnění nivelet. Následně bude určena niveleta protlaku a spád vlastního protlačení. Umístění technologické jámy pro realizaci protlaku bude před výkopem odsouhlaseno správcem vozovky, provozovatel plynu a investorem.
Při realizaci protlaků je nezbytně nutné dodržet podmínky správce komunikace, požadavky provozovatele a rozhodnutí MěÚ a požadavky správců stávajících IS.
H min. 1.2 bm při křížení komunikace, dle ČSN 73 6101

Zodpovědný projektant: JIRÍ ČERNÝ		JIRÍ ČERNÝ IO 168 12 964 projektová činnost Dlouhá 428IV, 380 01 Dačice tel. 731 556 608 mail: cerny.projekt@seznam.cz	
Investor:	MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE	T Z B	
Adresa:	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v kú. Dačice		Místo: DAČICE
			Stupeň PD: DPS
Objekt:	D.2.4 IO-04 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, NTL VENKOVNÍ PLYNOVOD		Kraj: JIHOČESKÝ
			Slav. úřad: DAČICE
Obsah:	PLYN - Protlak pod vozovkou		Číslo výk.: 2
			Měřítko: schema
		D.2.4.5	