
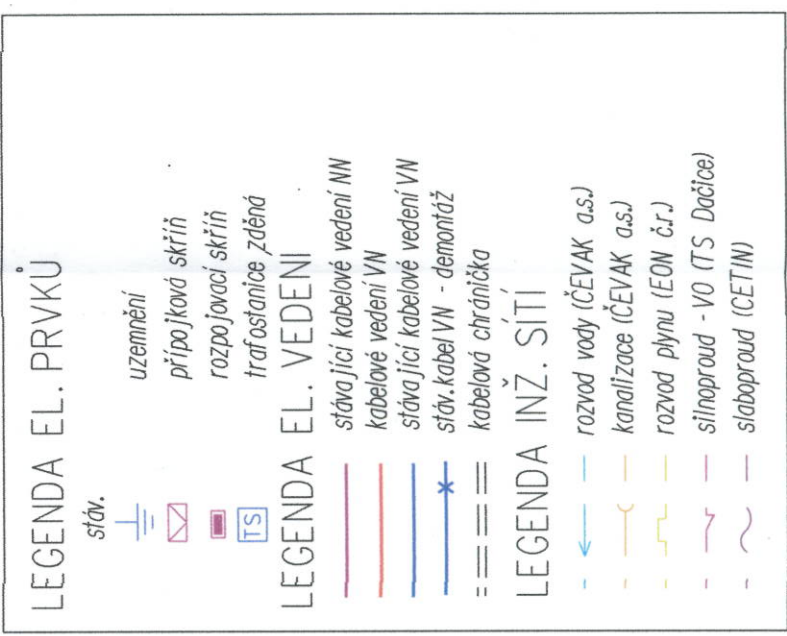


SCHEMA ZAPOJENÍ

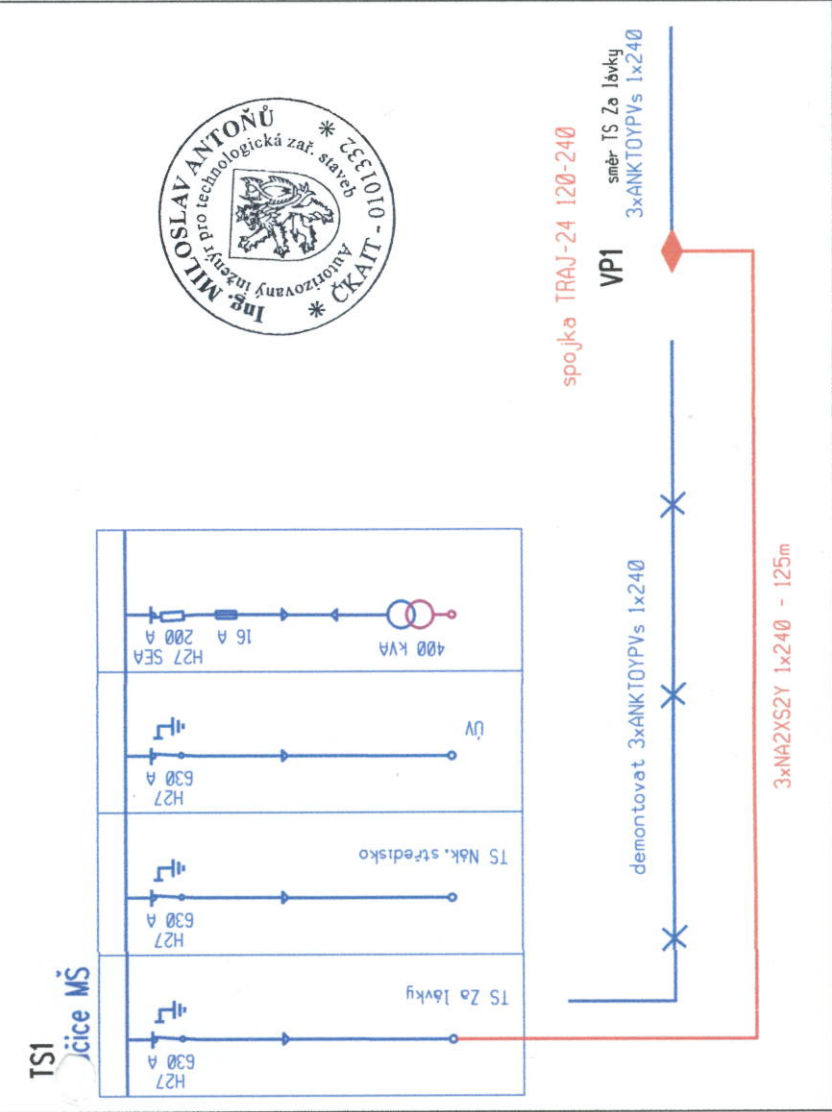

Proudová soustava: VN - 3x 50Hz, 22kV
NN - 3PEN 50Hz, 231/400V
Ochrana před nebez. dotykem: VN - zemněním IT
NN - sam. odp. od zdroje TN-C
Návrhová oblast: N3

Před započítáním prací nutno nechat stávající síť vytýčt!
Inženýrské síť zakresleny dle vyjádření správce.

U nekótovaných řezů je použit hromadný řez VO.
Stávající zařízení NN značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN značeno červenou barvou.
Stávající zařízení VN značeno modrou barvou.

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 229

Vypracoval:	Ing. Kamil Stehlik	Zodp. projektant:	Ing. Milošlav Antoš
Kraj:	Jihočeský	Místo stavby:	Dačice
Investor:	E.ON Distribuce, a.s.		
Název stavby:	Dačice, MŠ Za lávkami - přeložka VN		

Číslo stavby:	1030027837	Číslo výkresu:	1
Formát výkresu:	A3		
Název souboru:	tisk VN.dgn		
Datum:	2.2016		
Měřítko:	1:500		
Číslo výkresu:	D01		

Druh přílohy: Situace projektovaného vedení, stávajících sítí, demontáží, schéma zapojení, řezy výkopem kab. vedení