

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC POTRUBÍ DN 150 – TRUBKA HLADKÁ KG SN 4–8

ULOŽENÍ V RÝŽE


v komunikaci

ULOŽENÍ V ZÁŘEZU

v zeleném pásu
a v zemědělských pozemcích

OPRAVA PŘEKOPU SKLADBA KONSTRUKCE

asfaltový beton střednězrný ABS III	4 cm
spojovací postřik z asfaltu PS,A v množství 0,7 kg/m ²	
kamenivo obalované asfaltem OKS II	7 cm
šterkodrt ŠD	20 cm
šterkodrt ŠD	17 cm
CELKEM	48 cm

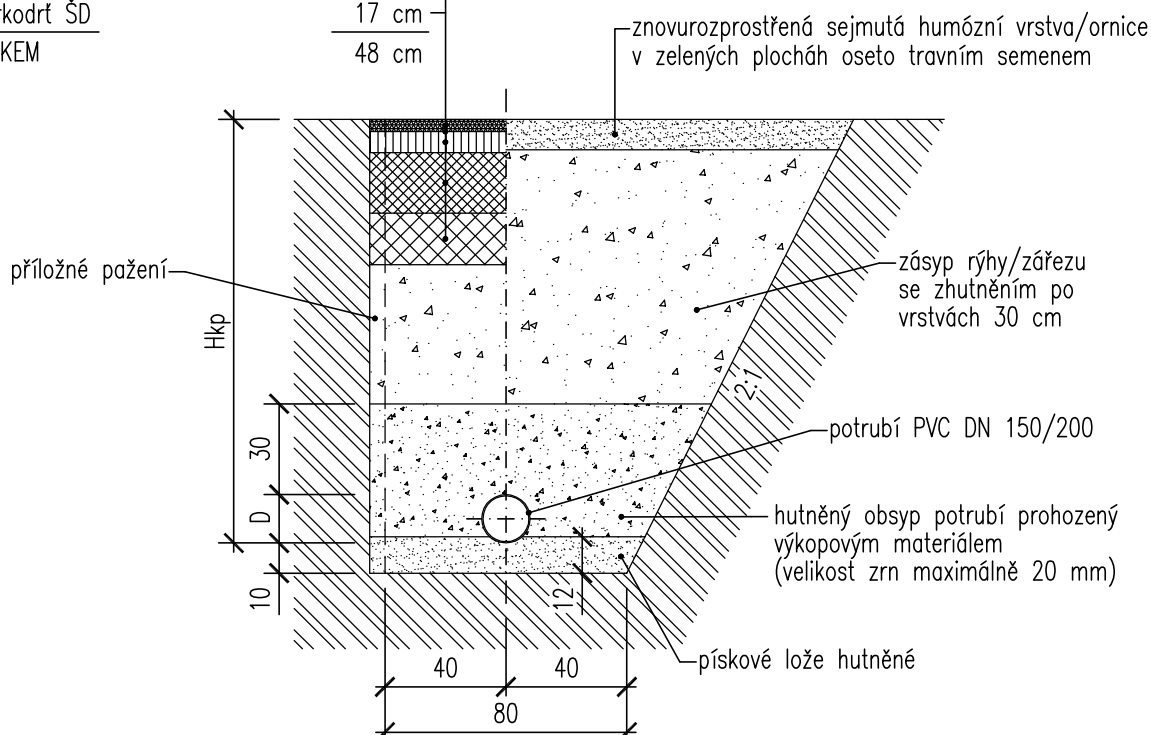

LEGENDA

Hkp hloubka uložení kanalizační přípojky (niveleta potrubí)
D vnější průměr potrubí

POZNÁMKA

- Výkres kótován v cm.
- Do hloubky 1,2 m není nutné stěny rýhy pažit (s výjimkou nesoudržných zemin).
Při hloubce výkopu nad 1,2 m je nutné stěny rýhy zapažit (při rozšíření výkopu o 10 cm na obě strany) či provést výkop se šikmými stěnami.
Zásyp a hutnění zapažené rýhy je nutné provádět při souběžném povytahování pažení.

VYPRACOVAL R. ŠKAPA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/I 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice Krajčřova 27/I, 380 01 Dačice		
AKCE : Kanalizační přípojka u DPS č.p.221, k.ú. Dačice		DATUM : 04-2014 MĚŘITKO : 1: 25 FORMÁT : 1x A4 ZAK. Č. : 13/2014
OBJEKT : DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Č. VÝKRESU 5 ČÁST D Č. KOPIE
OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ		