

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100RC POTRUBÍ D50/4,6

## ULOŽENÍ V RÝZE


v komunikaci

## ULOŽENÍ V ZÁŘEZU

v zeleném pásu

### OPRAVA PŘEKOPU SKLADBA KONSTRUKCE

|  |              |
|--|--------------|
| asfaltový beton střednězrný ABS III                                  | 4 cm         |
| spojovací postřik z asfaltu PS,A<br>v množství 0,7 kg/m <sup>2</sup> |              |
| kamenivo obalované asfaltem OKS II                                   | 7 cm         |
| šterkodrt ŠD   | 20 cm        |
| šterkodrt ŠD   | 17 cm        |
| <b>CELKEM</b>  | <b>48 cm</b> |

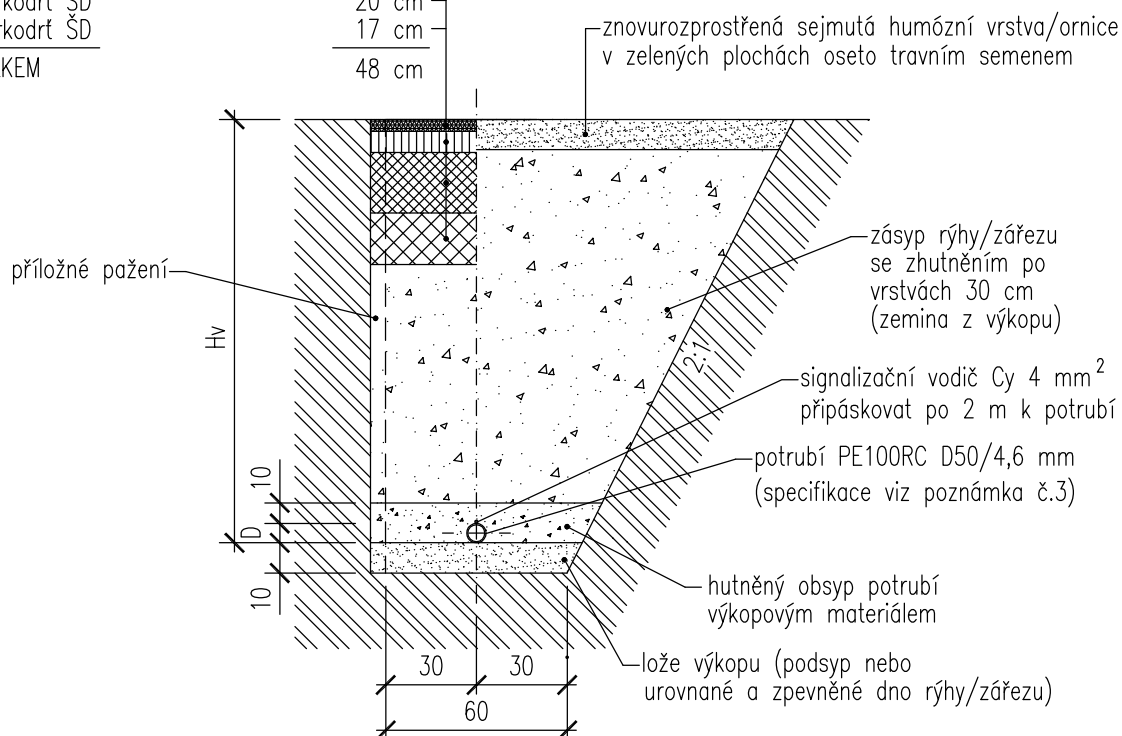

## LEGENDA

**Hv** hloubka uložení vodovodu (niveleta potrubí)  
**D** vnější průměr potrubí

## POZNÁMKY

- 1) Výkres kótován v cm.
- 2) Do hloubky 1,2 m není nutné stěny rýhy pažit (s výjimkou nesoudržných zemin).  
Při hloubce výkopu nad 1,2 m je nutné stěny rýhy zapažit (při rozšíření výkopu o 10 cm na obě strany) či provést výkop se šikmými stěnami.  
Zásyp a hutnění zapažené rýhy je nutné provádět při souběžném povytahování pažení.
- 3) Specifikace potrubí vodovodu : třívrstvé potrubí z materiálu PE100 RC certifikované dle PAS 1075.
- 4) Oprava překopu v beton. ploše (shora):  
– beton tř. C16/20 tl. 15 cm  
– šterk. lože fr. 16/32 tl. 15 cm

|  |  |  |
|--|--|--|
| VYPRACOVAL<br>P. KREJČÍ  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>ING. Z. HEJTMAN | <b>Ing. Zdeněk Hejtmán</b><br><b>Palackého nám. 3/I</b><br><b>380 01 Dačice</b><br><b>IČO : 102 91 121</b> |
| INVESTOR : <b>Město Dačice,</b><br><b>Krajčova 27/I, 380 01 Dačice</b>               |  |  |
| AKCE :<br><b>MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ NĚMČICE č.p. 15</b><br><b>– VODOVODNÍ PŘÍPOJKA</b> |  | DATUM : 07-2014<br>MĚŘITKO : 1: 25<br>FORMÁT : 1x A4<br>ZAK. Č. : 11/2014                                  |
| OBJEKT : <b>VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>  |  | Č. VÝKRESU      ČÁST      STUPEŇ   |
| OBSAH : <b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>                                    |  | <b>2</b> <b>D</b>  |