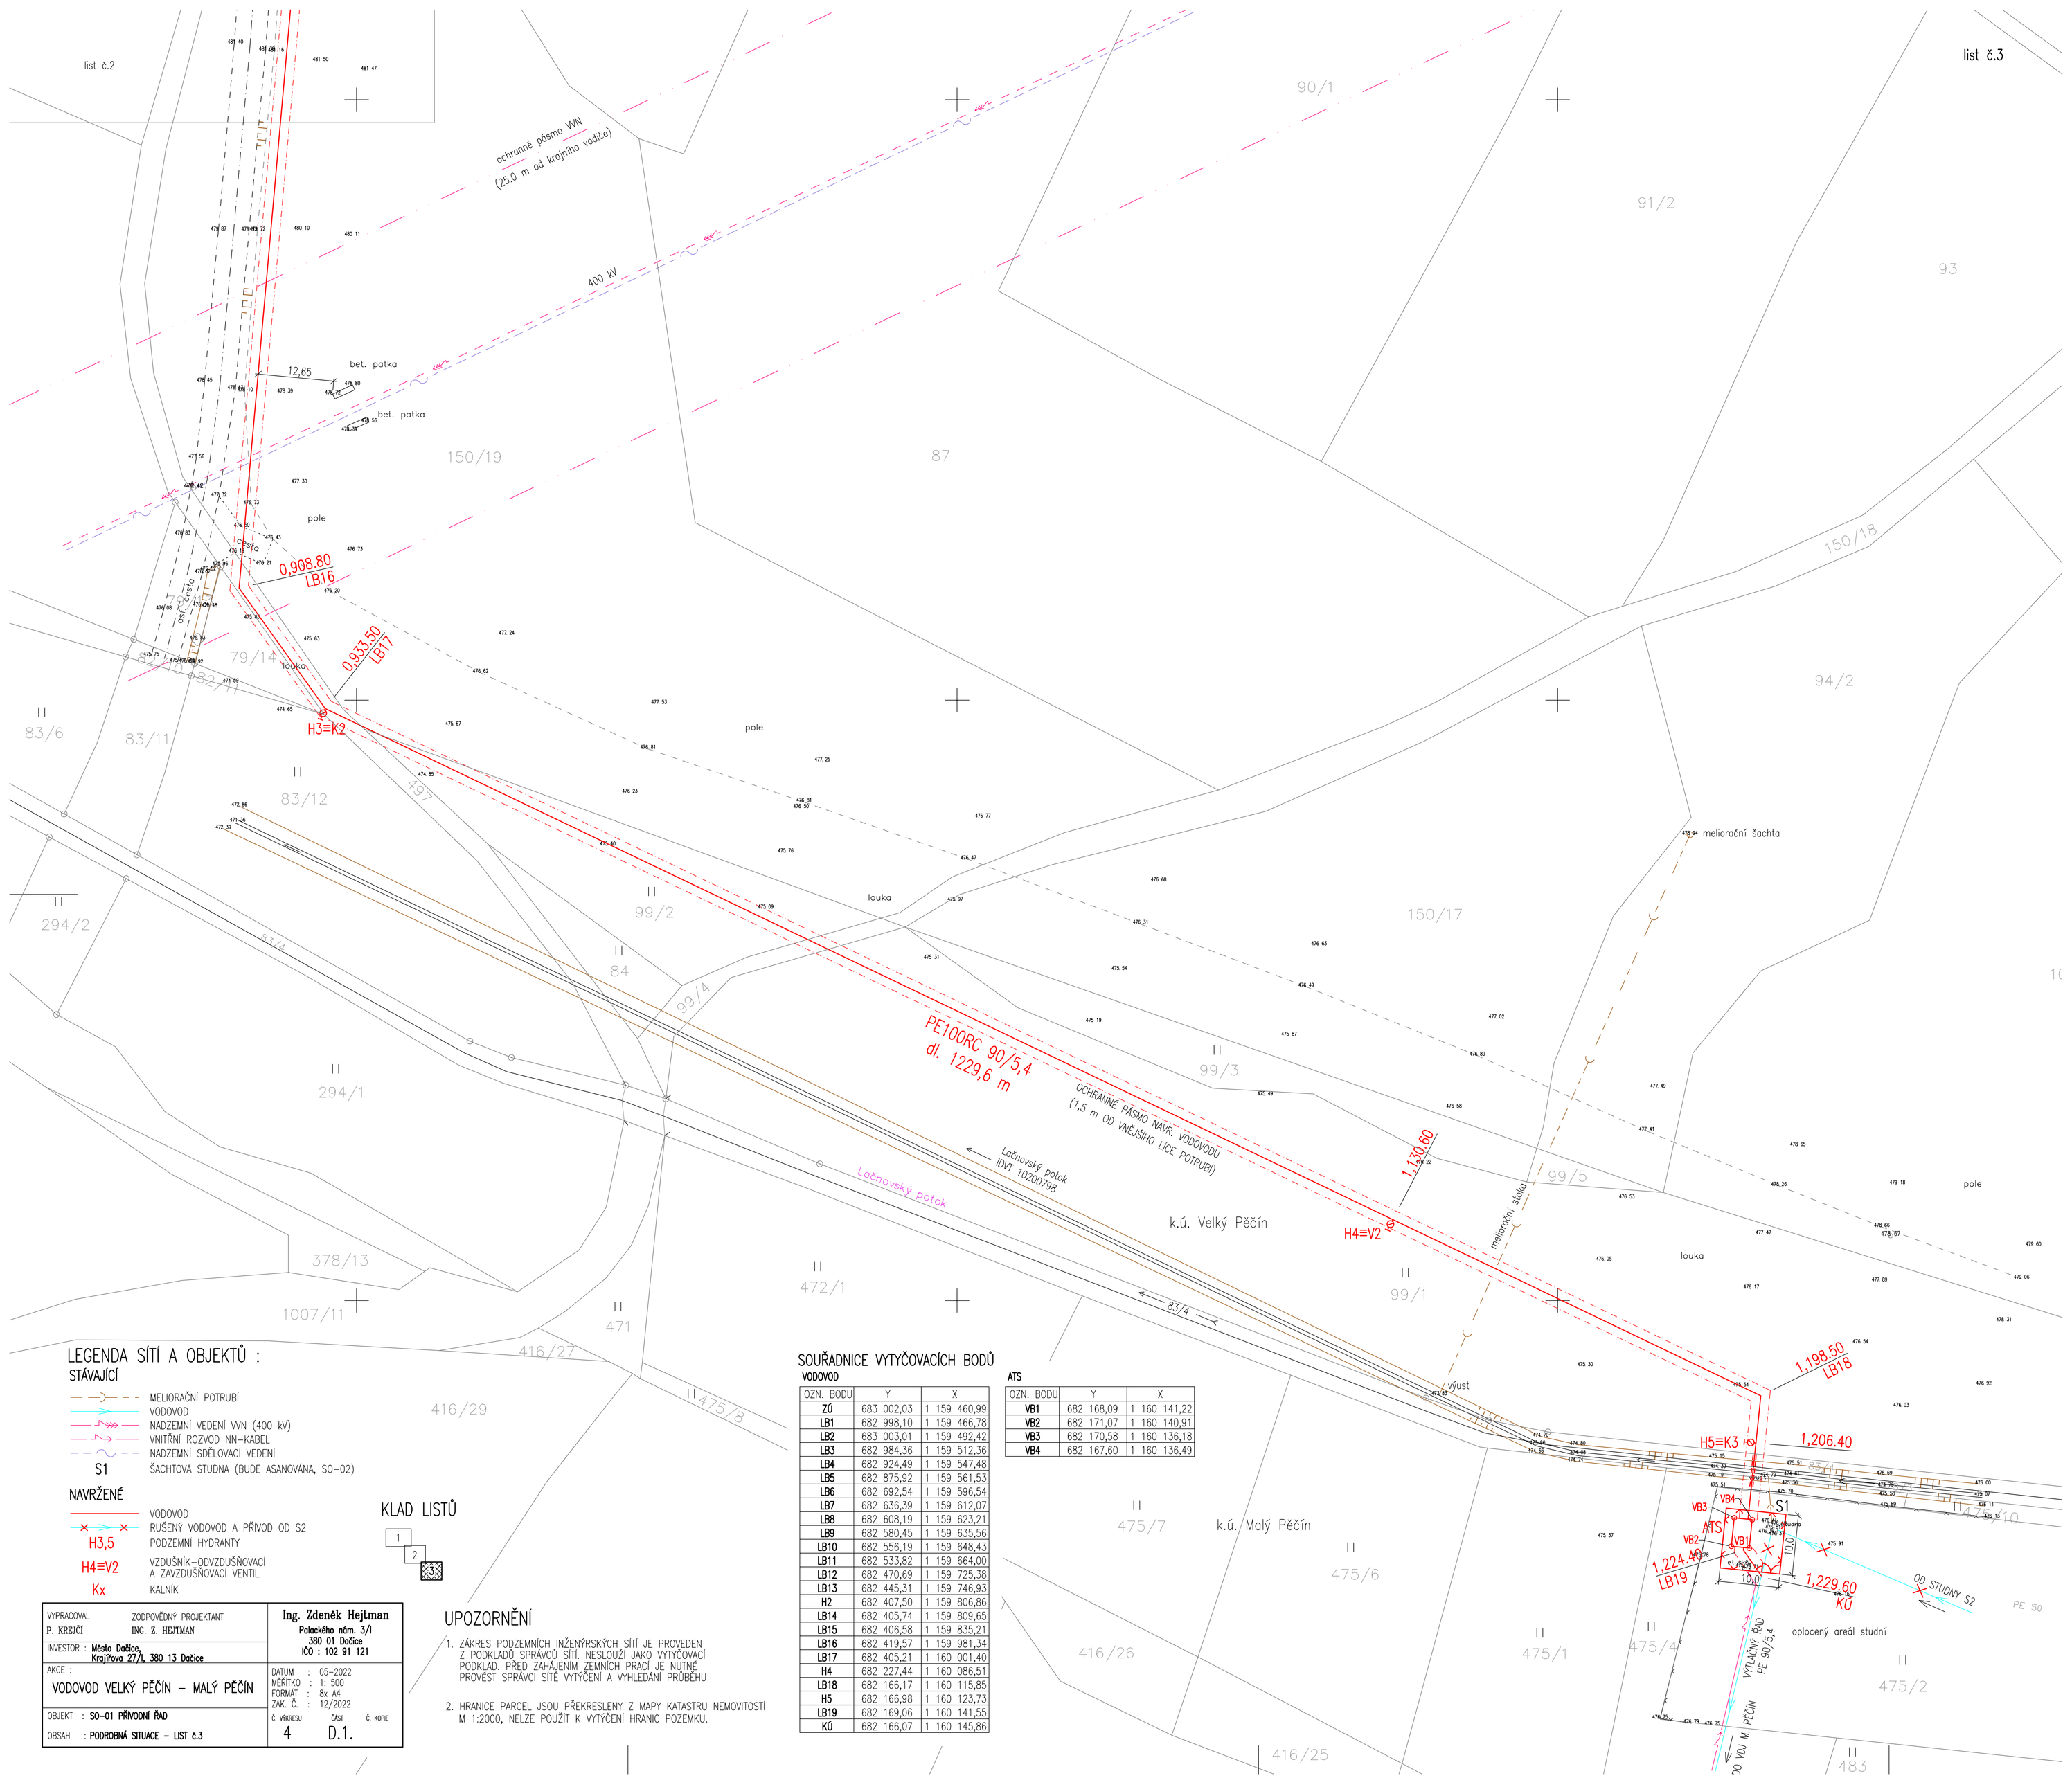

LEGENDA SÍTÍ A OBJEKTŮ :

STÁVAJÍCÍ

- MELIORAČNÍ POTRUBÍ
- VODOVOD
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN (400 kV)
- VNITŘNÍ ROZVOD NN-KABEL
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- S1 ŠACHTOVÁ STUDNA (BUDE ASANOVÁNA, SO-02)

NAVRŽENÉ

- VODOVOD
- RUŠENÝ VODOVOD A PŘÍVOD OD S2
- H3,5 PODZEMNÍ HYDRANTY
- H4≡V2 VZDUŠNÍK-ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Kx KALNÍK

KLAD LISTŮ

1 2 3

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

VODOVOD

OZN. BODU	Y	X
ZÚ	683 002,03	1 159 460,99
LB1	682 998,10	1 159 466,78
LB2	683 003,01	1 159 492,42
LB3	682 984,36	1 159 512,36
LB4	682 924,49	1 159 547,48
LB5	682 875,92	1 159 561,53
LB6	682 692,54	1 159 596,54
LB7	682 636,39	1 159 612,07
LB8	682 608,19	1 159 623,21
LB9	682 580,45	1 159 635,56
LB10	682 556,19	1 159 648,43
LB11	682 533,82	1 159 664,00
LB12	682 470,69	1 159 725,38
LB13	682 445,31	1 159 746,93
H2	682 407,50	1 159 806,86
LB14	682 405,74	1 159 809,65
LB15	682 406,58	1 159 835,21
LB16	682 419,57	1 159 981,34
LB17	682 405,21	1 160 001,40
H4	682 227,44	1 160 086,51
LB18	682 166,17	1 160 115,85
H5	682 166,98	1 160 123,73
LB19	682 169,06	1 160 141,55
KÚ	682 166,07	1 160 145,86

ATS

OZN. BODU	Y	X
VB1	682 168,09	1 160 141,22
VB2	682 171,07	1 160 140,91
VB3	682 170,58	1 160 136,18
VB4	682 167,60	1 160 136,49

UPOZORNĚNÍ

1. ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PROVEDEN Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ. NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ PODKLAD. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST SPRÁVCI SÍTĚ VYTÝČENÍ A VYHLEDÁNÍ PRŮBĚHU
2. HRANICE PARCEL JSOU PŘEKRESLENY Z MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ M 1:2000, NELZE POUŽÍT K VYTÝČENÍ HRANIC POZEMKU.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ — ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice, IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice	
AKCE : VODOVOD VELKÝ PĚČÍN – MALÝ PĚČÍN	DATUM : 05-2022; MĚŘÍTKO : 1: 500; FORMÁT : 8x A4; ZAK. Č. : 12/2022
OBJEKT : SO-01 PŘÍVODNÍ ŘAD	Č. VÝKRESU 4 — ČÁST D.1. — Č. KOPIE
OBSAH : PODROBNÁ SITUACE – LIST č.3	