


# ÚT–PŮDORYS 2.NP

## BYT č.4

(bez stavebních úprav)


Rekonstrukce ÚT provedena.  
Výměna kotle provedena.

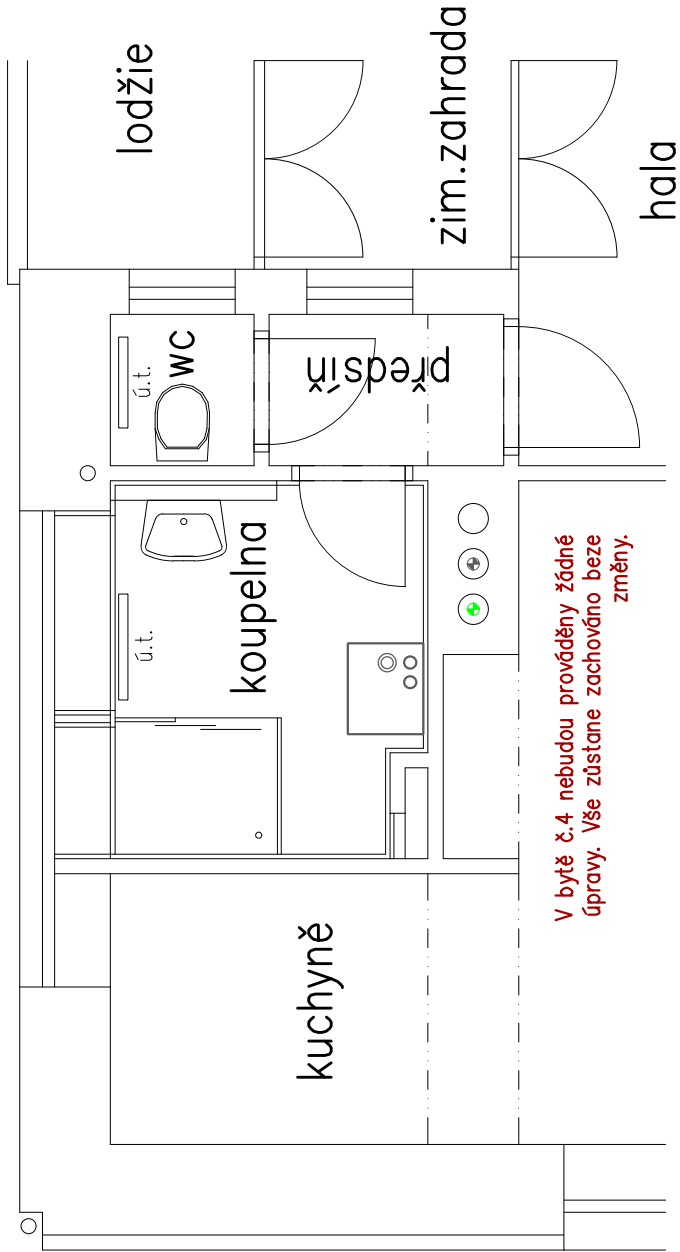

## BYT č.3

(bez stavebních úprav)

Rekonstrukce ÚT provedena.  
Bude provedena pouze výměna plynového kotle.

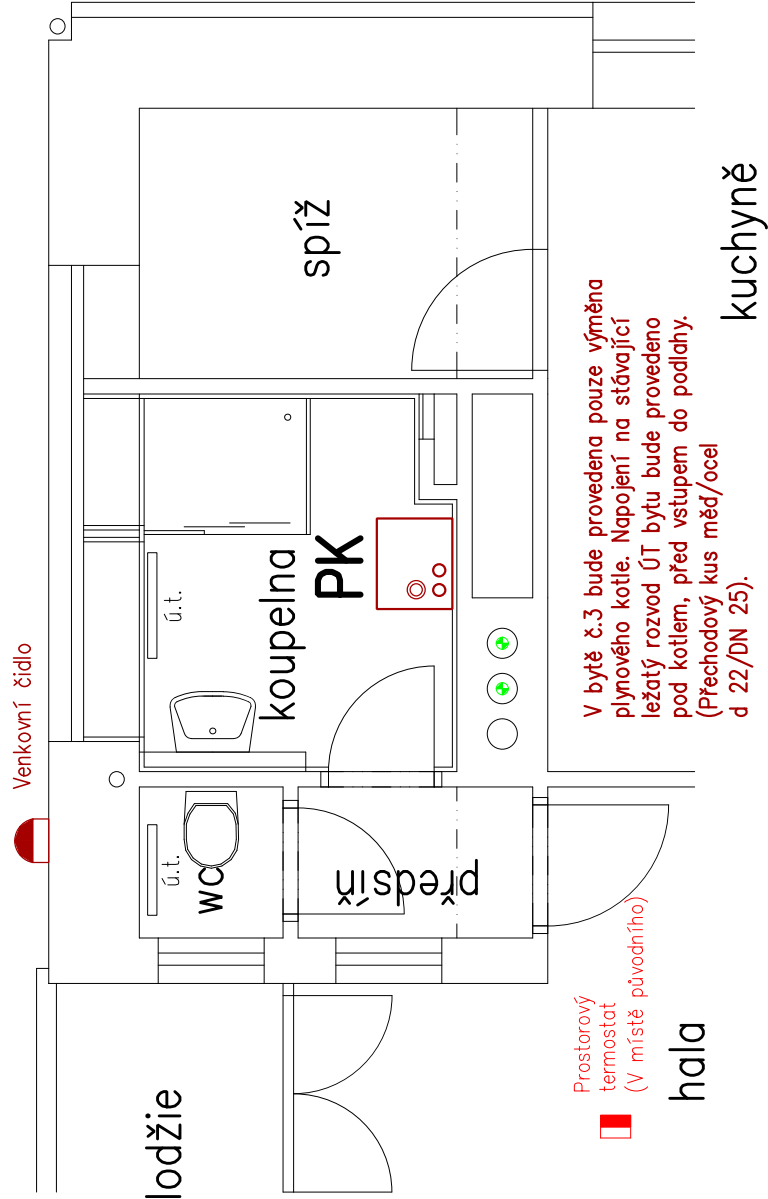

## Legenda:

### PK

Plynový nástěnný kondenzační kotel pro vytápění a ohřev TUV s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 45 litrů a uzavřenou spalovací komorou.  
S koaxiální sadou odkouření D 60/100 mm (reduke D60/80 mm).  
Jmenovitý výkon kotle 2,4 – 24 kW. (Rozsah moduluje 1:10).  
Jmenovitá spotřeba zemního plynu 0,26 – 2,61 m3/h. Třída NOx 5.  
Vyjímatelý ovládací panel s možností instalace na stěnu, Autodiagnostika, Vnější sonda, Souprava pro drátové připojení, Připojovací armatura, modulové čerpadlo.

Do systému ÚT musí být vřazena nová expanzní nádoba o objemu min. 12 litrů.

Topný žebřík max šířky 750 a 450 mm.  
Hlavice termostatická

## Poznámka:

Ležatý topný systém bytu včetně odpných těles zůstane zachován, kromě prostoru koupelny a WC.  
Nové rozvodné potrubí ÚT je navrženo z trubek měděných.  
Tepelný spád otopné soustavy 70/55°C.  
Expanzní nádoba v kotli. Do systému ÚT musí být vřazena nová tlaková expanzní nádoba o objemu min. 12 litrů dle ČSN 06 0830.  
Plynový kotel a celý topný systém musí být zabezpečen dle ČSN 06 0830.  
Prostorový termostat – odnímatelný panel s LCD displejem plynového kotle.  
Veškeré rozvodné potrubí ÚT v prostoru koupelny bude vedeno kanálkem v podlaže a bude tepelně izolováno.

objekt	S0 01 – č.p.86/II		
zodp. projektant:	vyracoval:		Projektová kancelář Dačice
	Karel Mandelík	Jitka Mandelíková	Karel Mandelík Krajčřova 23/II, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz
stavebník	Město Dačice, Krajčřova 27/II, 380 13	měřítko	1:50
stavba	Stavební úpravy soc.zařřzení byt.domů č.p. 86, 87, 88/II v Dačicích	účel	DPS
část	D.1.4. Technika prostředí staveb	zak. č.	10314
		datum	Květen 2014
obsah	ÚT–PŮDORYS 2.NP		č.výkr. D.1.4.2.12. č.kopie