
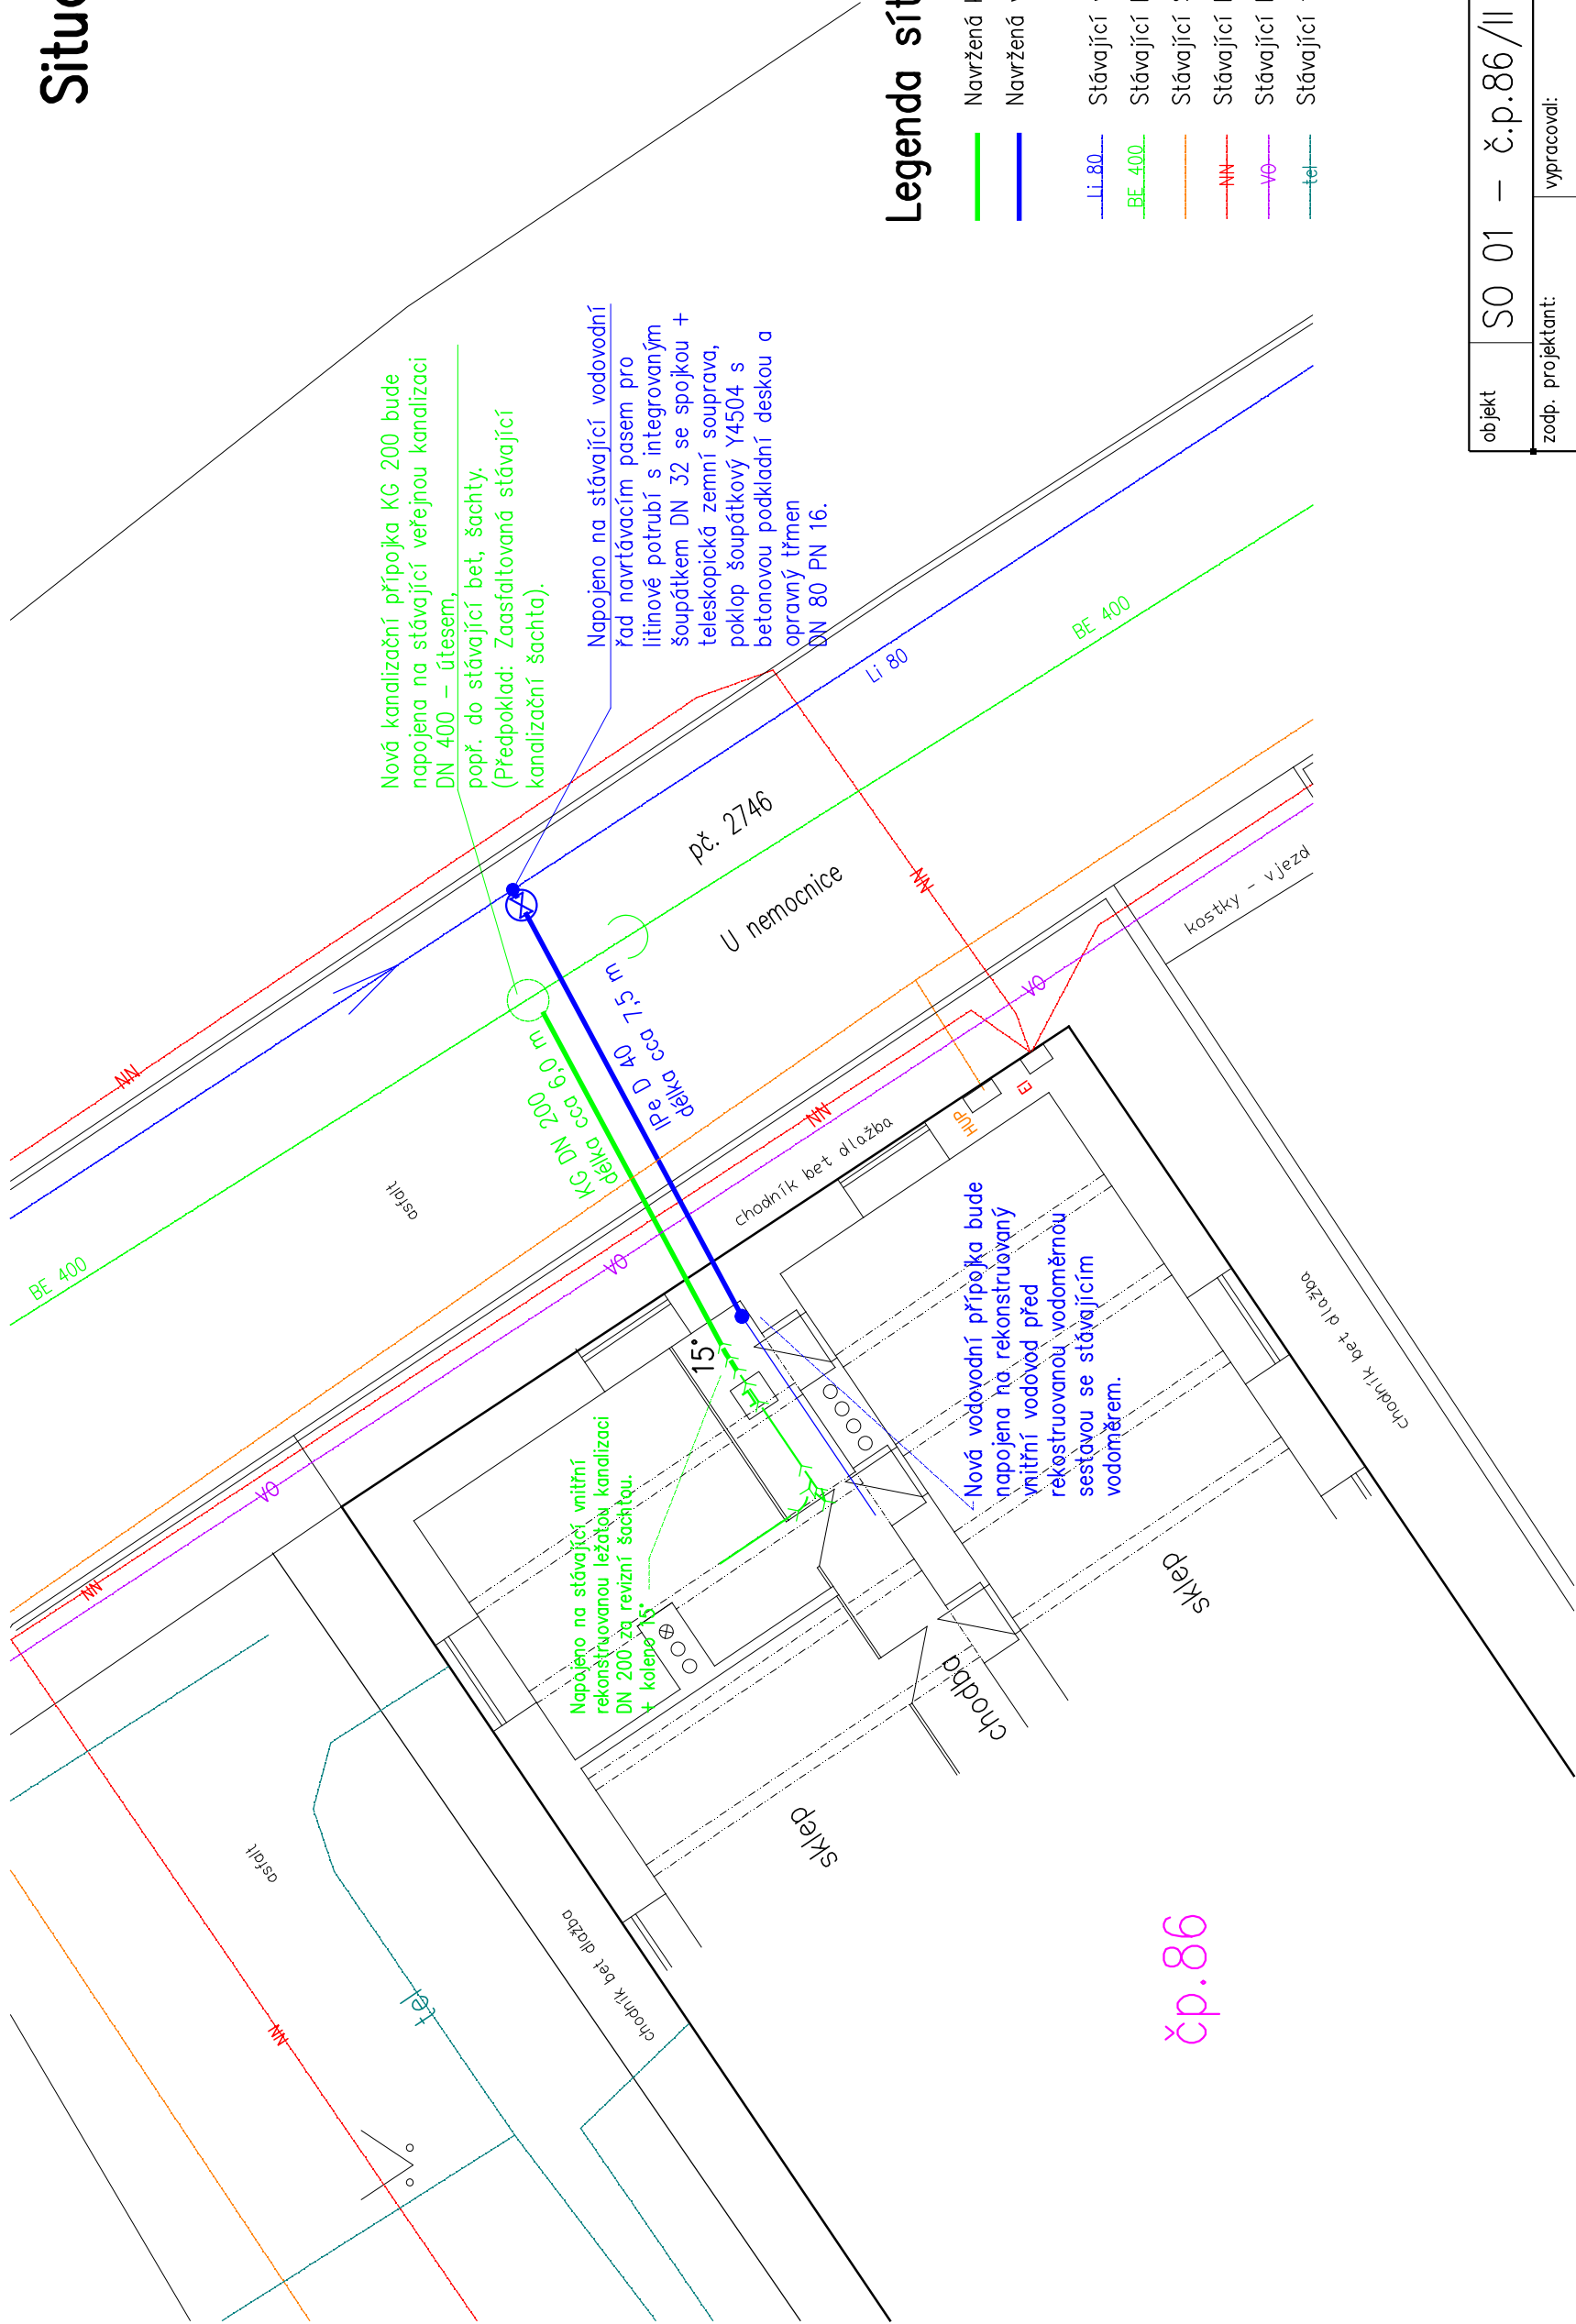


Situace M 1:100



Legenda sítí:

- Navržená Kanalizační přípojka KG DN 200
- Navržená vodovodní přípojka IPe D 40 mm
- Li 80
- BE 400
- Stávající vodovodní řad Li 80
- Stávající kanalizační řad BE 400
- Stávající STL plynovod
- Stávající kabely nízkého napětí
- Stávající kabel veřejného osvětlení
- Stávající telekomunikační kabel

objekt	SO 01 – č.p.86/II					
zodp. projektant:	Karel Mandelík		vypracoval:		Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajčova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jltka.mandelik@seznam.cz	
			Jitka Mandelíková			
stavebník	Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13					
stavba	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek bytových domů čp.86,87,88/II v Dačicích					
část	D.1. Dokumentace stavebního objektu				měřítko	1:100
	D.1.4. Technika prostředí staveb				účel	DPS
obsah	SITUACE M 1:100				zak. č.	0207/14
					datum	září 2014
					č.výkr.	č.kopie
						D.1.1

Zákresy podzemních sítí a zařízení neslouží jako výtčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit výtčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů.

č.p.86