


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Místní komunikace – vozovka, chodník

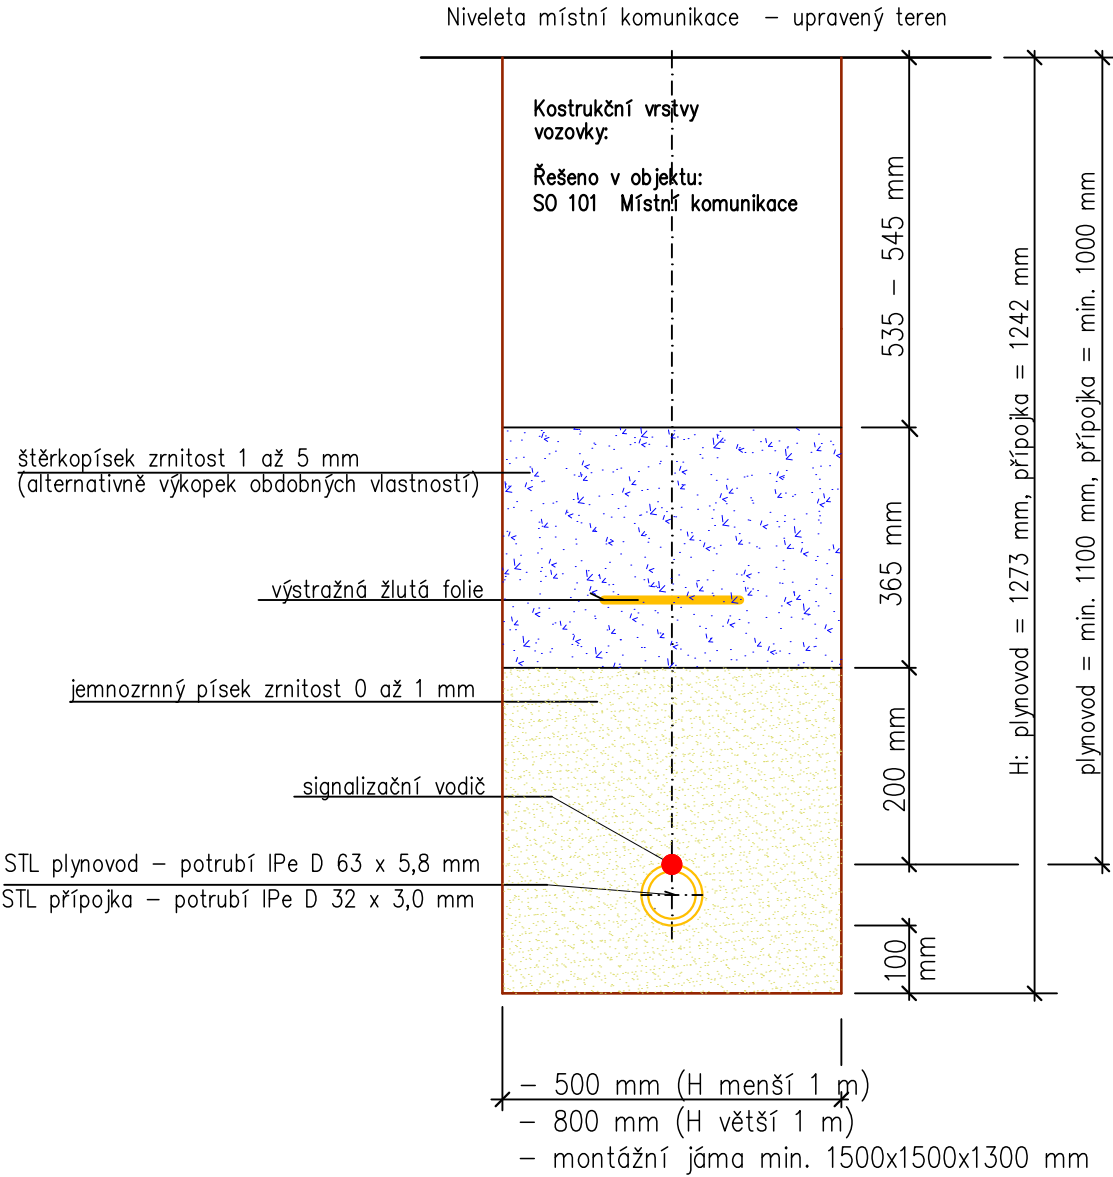

POZNÁMKA:

- kótováno v milimetrech
- mechanické hutnění po vrstvách 20 cm
- v případě, že výstavba plynovodu bude probíhat až po výstavbě konstrukčních vrstev místní komunikace, budou tyto konstrukční vrstvy obnoveny.
- veškeré výkopy pažené s rozepřením

Minimální krytí plynovodu v komunikaci 1,1 m.
Minimální krytí přípojky v komunikaci 1,0 m.
Minimální krytí přípojky v chodníku a r.t. 0,8 m.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL	Karel Mandelík a.š. Karel Mandelík a.š.	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajčřova 23/1 380 01 Dačice IČO: 11331020 Tel: 776390272
AKCE :	VÝSTAVBA ZTV NIVY II	DATUM : leden 2023 MÉRITKO : 1: 10 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 85
ČÁST :	D.1.7 SO-500 Plynovod a přípojky DSP	Č. VÝKRESU : Č. KOPIE
OBSAH :	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	D.1.7.3