


Podélný profil vodovodu - větev "C"

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘITKA 1:500/100
LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
VODOVOD

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[?]-DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

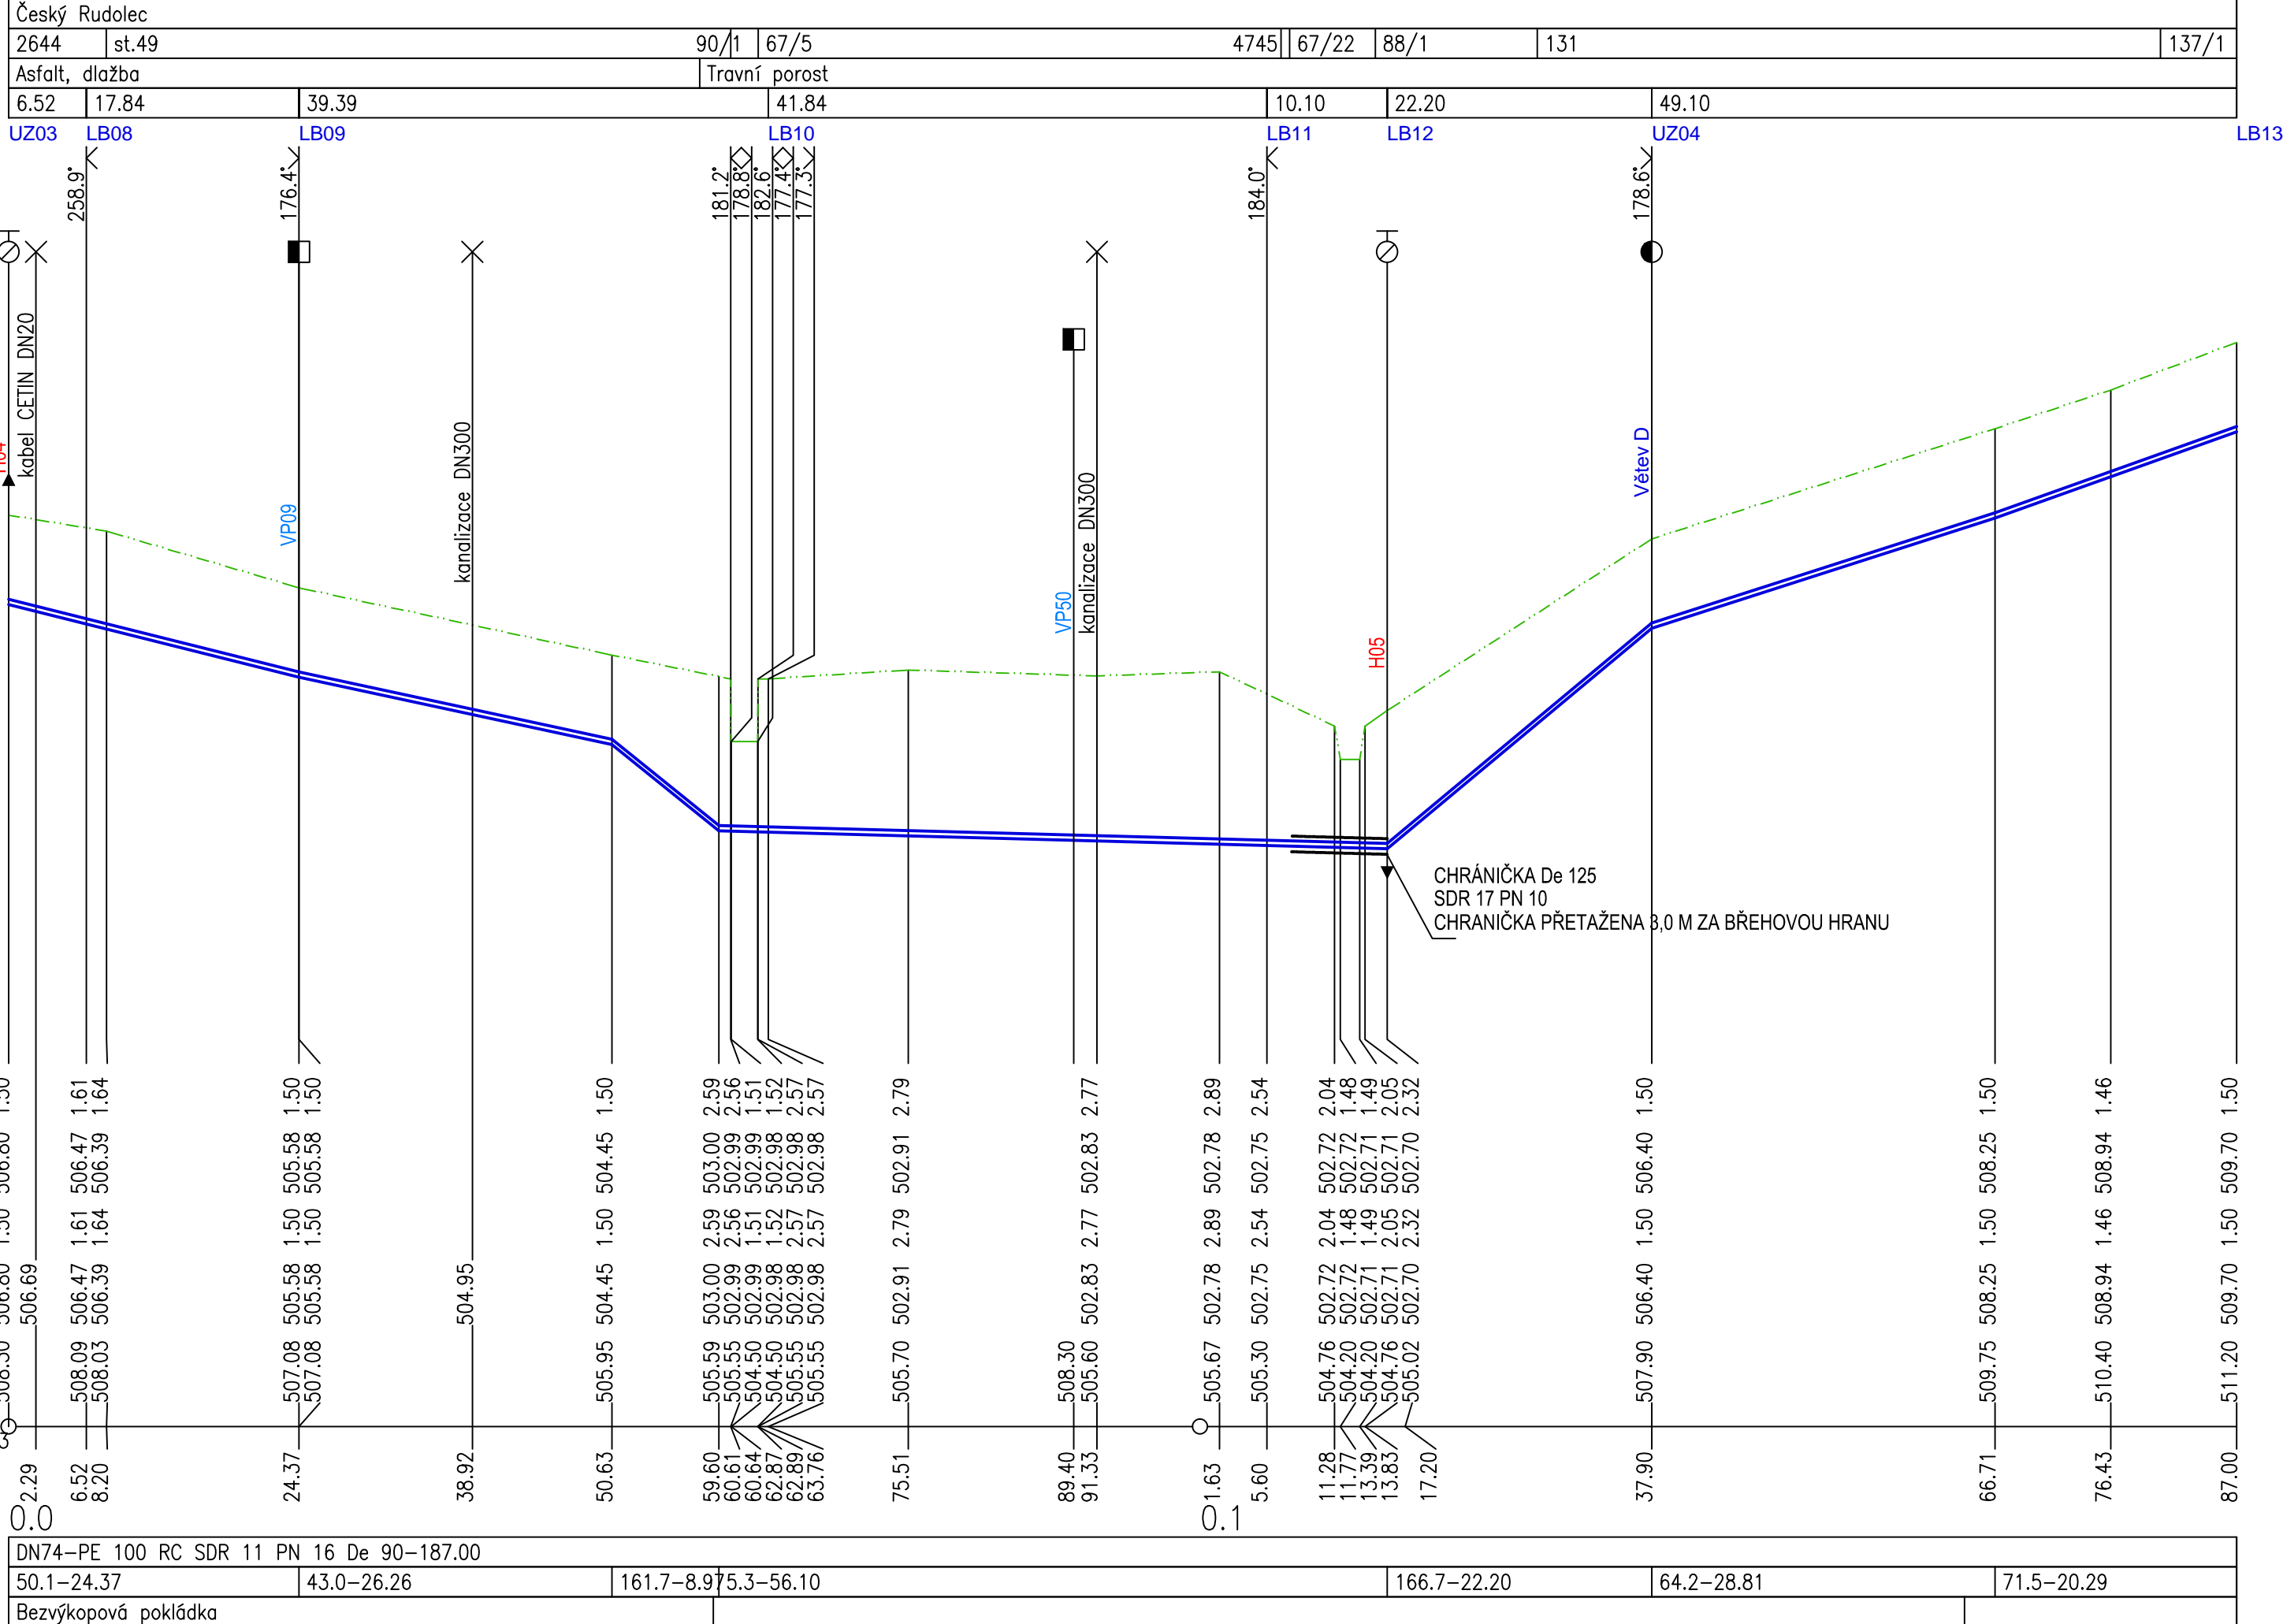

PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel/fax: 384 320 143
email : info@alcedo-project.cz [www: alcedo-project.cz](http://www.alcedo-project.cz)

Vypracoval: Pavel Svoboda		Zodpovědný projektant: Ing.Martin Růžička, CSc		razítko a podpis:	
Objednatel PD: Obec Český Rudolec, č.p. 123, 378 83 Český Rudolec					
Název akce : Rekonstrukce vodovodu - III.ETAPA					
Oddíl: D1: Vodovod	Stupeň PD: DPS	Formát: 4xA4	Kótováno: (M)		
Část: -	KÚ: Český Rudolec	Č.zakázky: M-46-16	Č. výkresu:		
Obsah výkresu : Podélný profil vodovodu - větev C			Měřitko: 1:500/100	07	
			Datum: 09/2019		