


PODÉLNÝ PROFIL ČOV STARÉ HOBZÍ

Celkem ČOV	Q <sub>24</sub>	235,2 m <sup>3</sup> /d
Celkem ČOV	Q <sub>d</sub>	288,8 m <sup>3</sup> /d
Celkem ČOV	Q <sub>h</sub>	17,5 m <sup>3</sup> /h
Celkem ČOV	Q <sub>max</sub>	25,2 m <sup>3</sup> /h

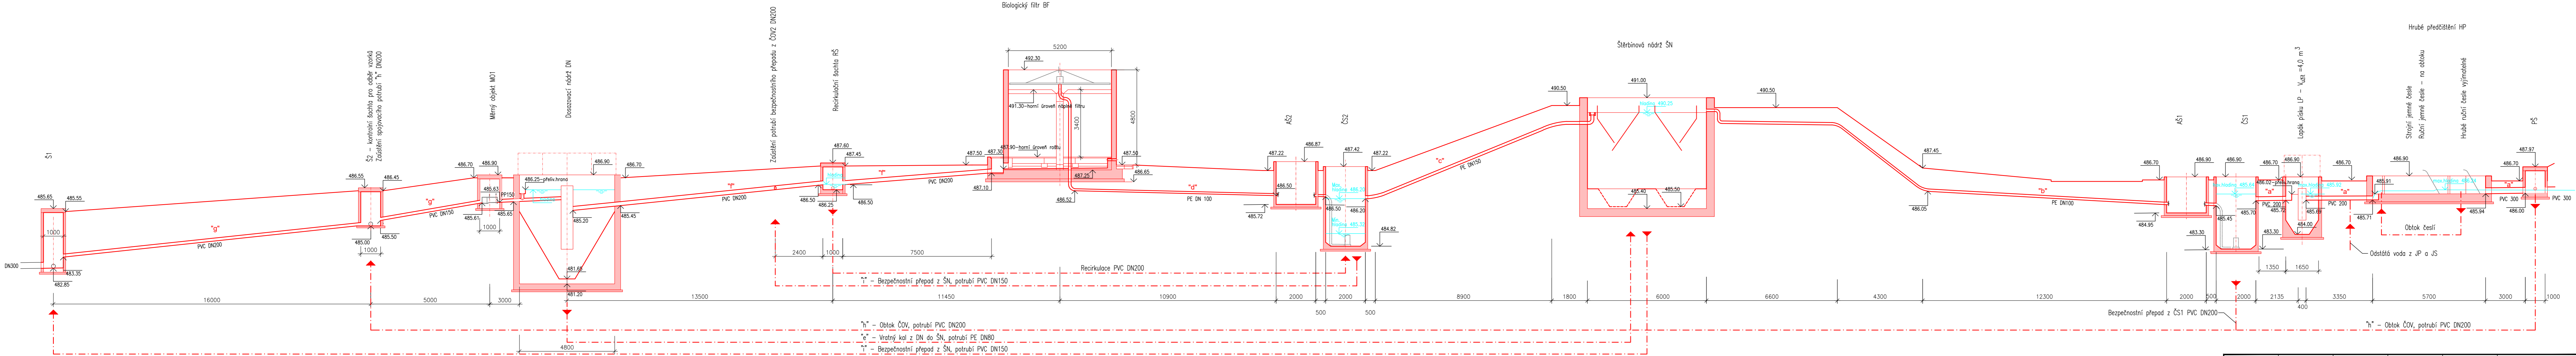

POZNÁMKA:  
Všechna potrubí s krytím menším než 0,80 m budou betonována.

HLAVNÍ INŽENÝR ING. KIBRIK	ZODPOVĚD. PROJEKTANT ING. KIBRIK	VYPRACOVAL ING. KIBRIK	KRESLIL ING. KIBRIK	KONTROLOVAL ING. HRUBÝ	Seznam čísel ČÍSLO 1661-81
INVESTOR Staré Hobzí	OBEC Staré Hobzí	ZAK. Č. 1661-81			370 01 M. 38579111
AKCE Staré Hobzí	STARÉ HOBZÍ - čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce				FORMÁT 7x44
OBSAH PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL ČOV	STUPĚŇ DPS				KOPIE
MĚŘÍTKO 1:100/100				ČÁST D.1	