


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI
POD PODLAHOU

b) VE VOLNÉM TERÉNU

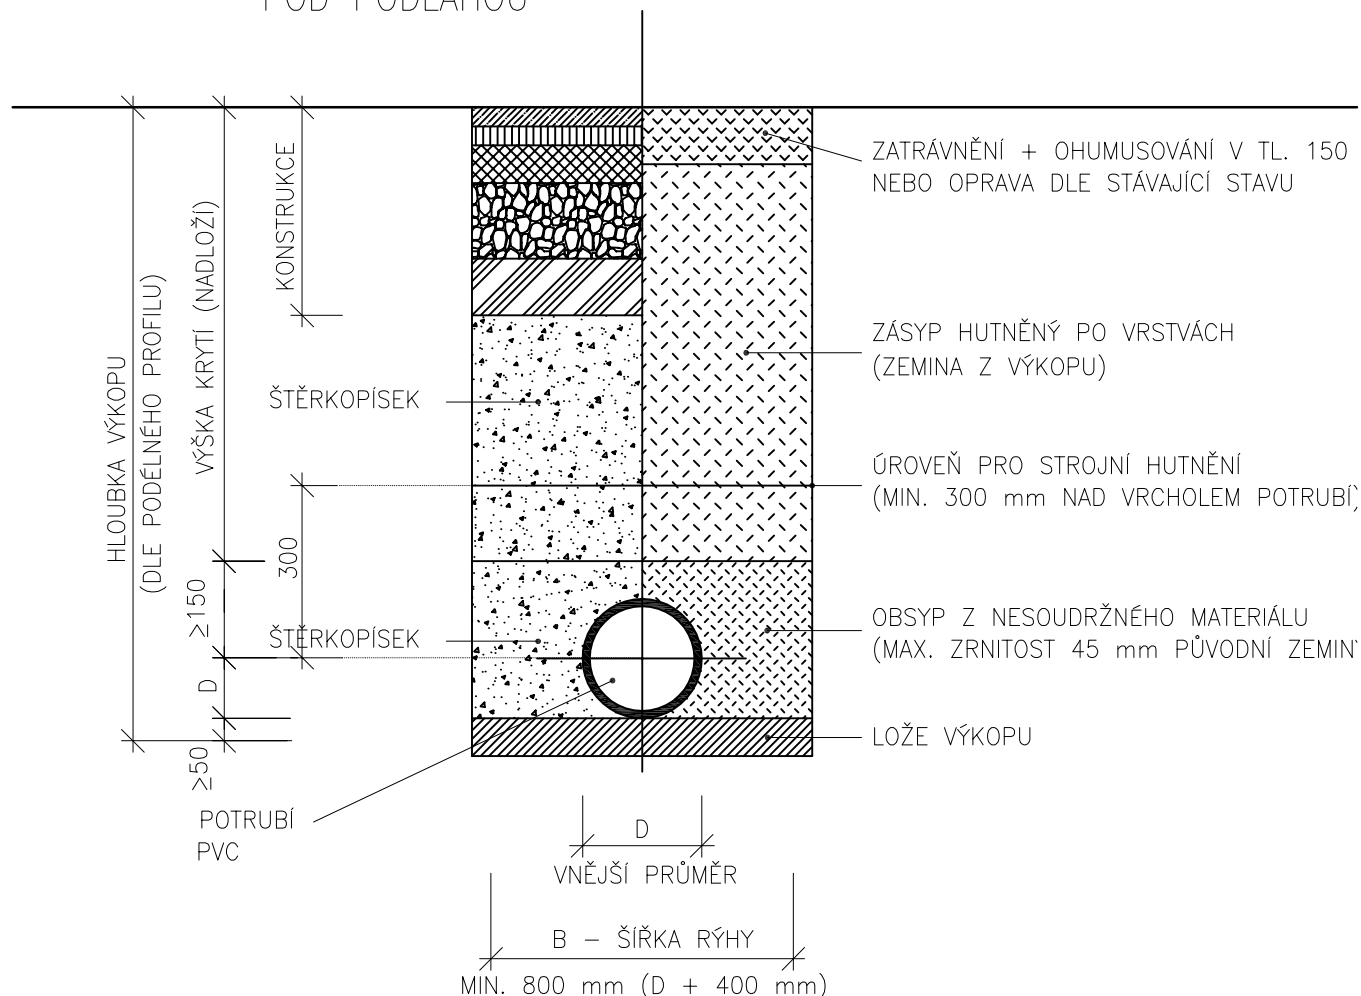

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Navrhl:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice		



VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Stavba:	KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2 Palackého nám. 2, 380 01 Dačice		Kooperace:
Oddíl:	D. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Stupeň PD: DPS+DZS
Obsah výkresu:	PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE		Datum: 05/2016 Formát: 12xA4
			Čís.zak.: J-28/10 Čís.arch.: J-28/10
			Měřítko: Č. výkresu: D.4.2.4