

Legenda:


-  Datová zásuvka 2xRJ45 v podl. krabici
-  Datová zásuvka 1xRJ45
-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  RACK

Dodavatel SKS je povinen se seznámit s rozmístěním interiéru a umístění zásuvek koordinovat s návrhem a elektroinstalací. Umístění zásuvek a jejich počet může být při realizaci změněno investorem. Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca SI D0. Kabelové prostory mezi požárními úseky, podlažími budou protipožárně utěšeny a označeny. S ohledem na budoucí rekonstrukci sousedících objektů, po dohodě s investorem, dodavatel zajistí propojení serveroven dostatečným počtem a průřezem chrániček, které ukončí u sousedního objektu SO3 v podhledu.

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU S P-ATELIER JH S.R.O. JE ZAKÁZÁNA!	
Zodp. projektant:	Petr Vlášek
Kontroloval:	Ing. Václav Chýlě
Místo:	k.ú. Dačice
Investor:	Město Dačice

Stavba:	
KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2 Palackého nám. 2, 380 01 Dačice	
Oddíl:	
D. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, EZS, EPS	
Obsah výkresu:	
PŮDORYS 3.NP	

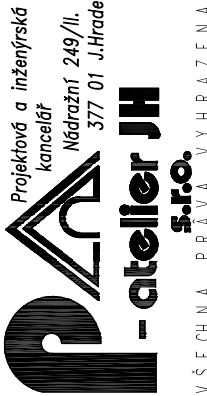

Kooperace:	
ELZY spol. s r.o. Jarošova 433/II Jindřichův Hradec	
Stupeň PD:	
DPS+DZS	
Datum:	
05/2016	
Formát:	
A2	
Číslo zak.	
J-28/10	
Číslo arch.	
J-28/10	
Měřítko:	
1 : 100	
Č. výkresu:	
4	