


PODÉLNÝ PROFIL
ROZV. ŘADU "A"
M 1:250/100

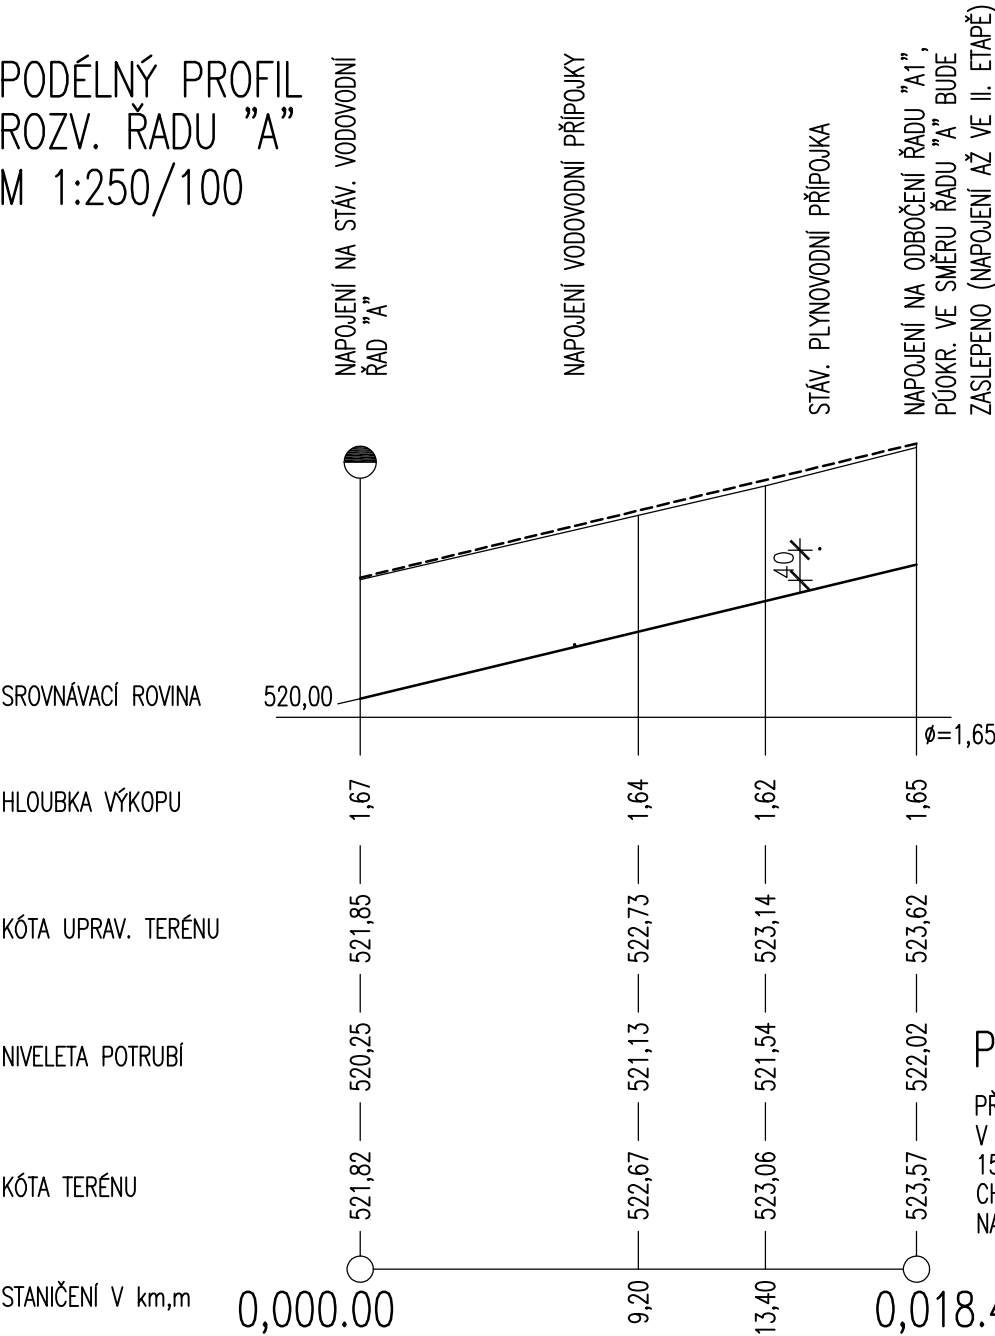

POZNÁMKA :

PŘI KŘÍŽENÍ PLYNOVODU STOKOVÝM POTR.
V MENŠÍ VZD. NEŽ 500 mm, MIN. VŠAK
150 mm, BUDE PLYNOVOD Z PE OPATŘEN
CHRÁNIČKOU, PŘESAHUJÍCÍ STOKOVÉ POTR.
NA KAŽDOU STRANU O 1000 mm.

MATERIÁL – DÉLKA(m)	PE100RC D110/10,0 – 18,40
SKLON(%) NA DÉLKU(m)	9,64 – 18,40

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Růžička CSc.	VYPRACOVAL	Radek Škapa,Pavel Krejčí	Radek Škapa Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě sídlo: Na Parkaně 143 588 56, Telč 2 IČO: 718 08 205		
INVESTOR	Obec Staré Hobzí, Staré Hobzí č.p. 35, 378 71					
MÍSTO STAVBY	k.ú. Staré Hobzí [754 323]					
KRAJ	Jihočeský	OKRES	Jindřichův Hradec			
NÁZEV AKCE	Staré Hobzí-rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. změny stavby před dokončením - I. etapa			FORMÁT	1 x A4	
OBJEKT				MĚŘÍTKO	1:250/100	
D.1. Stavební a technologická část	PODÉLNÝ PROFIL ROZVODNÉHO ŘADU "A"-I. ETAPA			DATUM	listopad 2025	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	13-2025	
NÁZEV VÝKRESU				ČÁST	Č. VÝKRESU	PARÉ
				D.1.1.2.2.	4.	-