


LEGENDA:

	POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
	POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
	POTRUBÍ EXPANZNÍ
	PROPOJENÍ PRVKŮ REGULACE
	ODVOD KONDENZÁTU
	SPÁD POTRUBÍ
	TOK MÉDIA
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ
	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA N 18, PN4 o objemu 18l
	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty
KKM DN	KULOVÝ UZÁVĚR K MĚŘÍČI TEPLA
KK DN	KULOVÝ UZÁVĚR S PÁKOU
KKF DN	KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM
KKE DN	KULOVÝ UZÁVĚR K EXPANZOMATŮM
MGF DN	MAGNETICKÝ FILTR
ZV DN	ZPĚTNÝ VENTIL
VK DN	KOHOUT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚCÍ
VKK DN	KOHOUT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚCÍ S PÁČKOU
OV DN	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
IZ	IZOLACE TEPELNÁ
P.B	PEVNÝ BOD

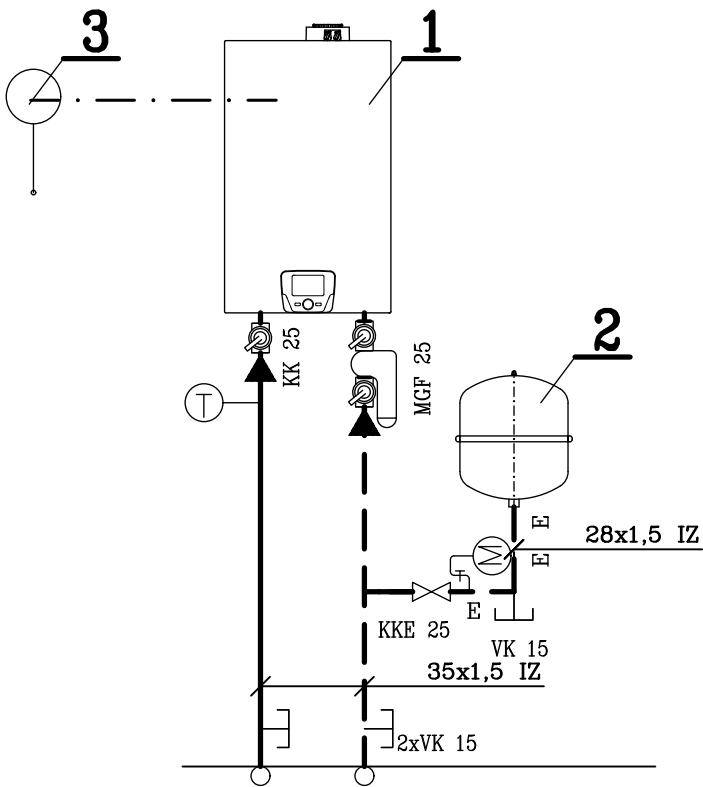

Vypracoval Ing. P. DRÁPALOVÁ	Zodp. proj. IVAN DRÁPAL	Kontroloval	 Projektová a obchodní činnost tel.,fax 739 570 520	
Kraj: JIHOČESKÝ	OÚ: Český Rudolec			
Investor: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec	Č. zakázky	4851	Datum	08.2024
Stavba: Rekonstrukce budoby bývalé pošty na byty	Stupeň	DPS	Formát	2 A4
Akce: Český Rudolec	Měřítko	1:20	Arch. č.	4851/24
Objekt:	Příloha číslo	08		
Soubor:				
Část profese D.1.4.2 Zařízení pro vytápění stavby				
Obsah: ZDROJ TEPLA				