


OZN. BODU	Y	X
VB1	690 446,28	1 162 339,63
VB2	690 433,78	1 162 343,46
VB3	690 436,72	1 162 352,92
VB4	690 449,21	1 162 349,19
VDJ2	690 442,07	1 162 348,19

## SOUŘADNICE VRTÝCOVACÍCH BODŮ

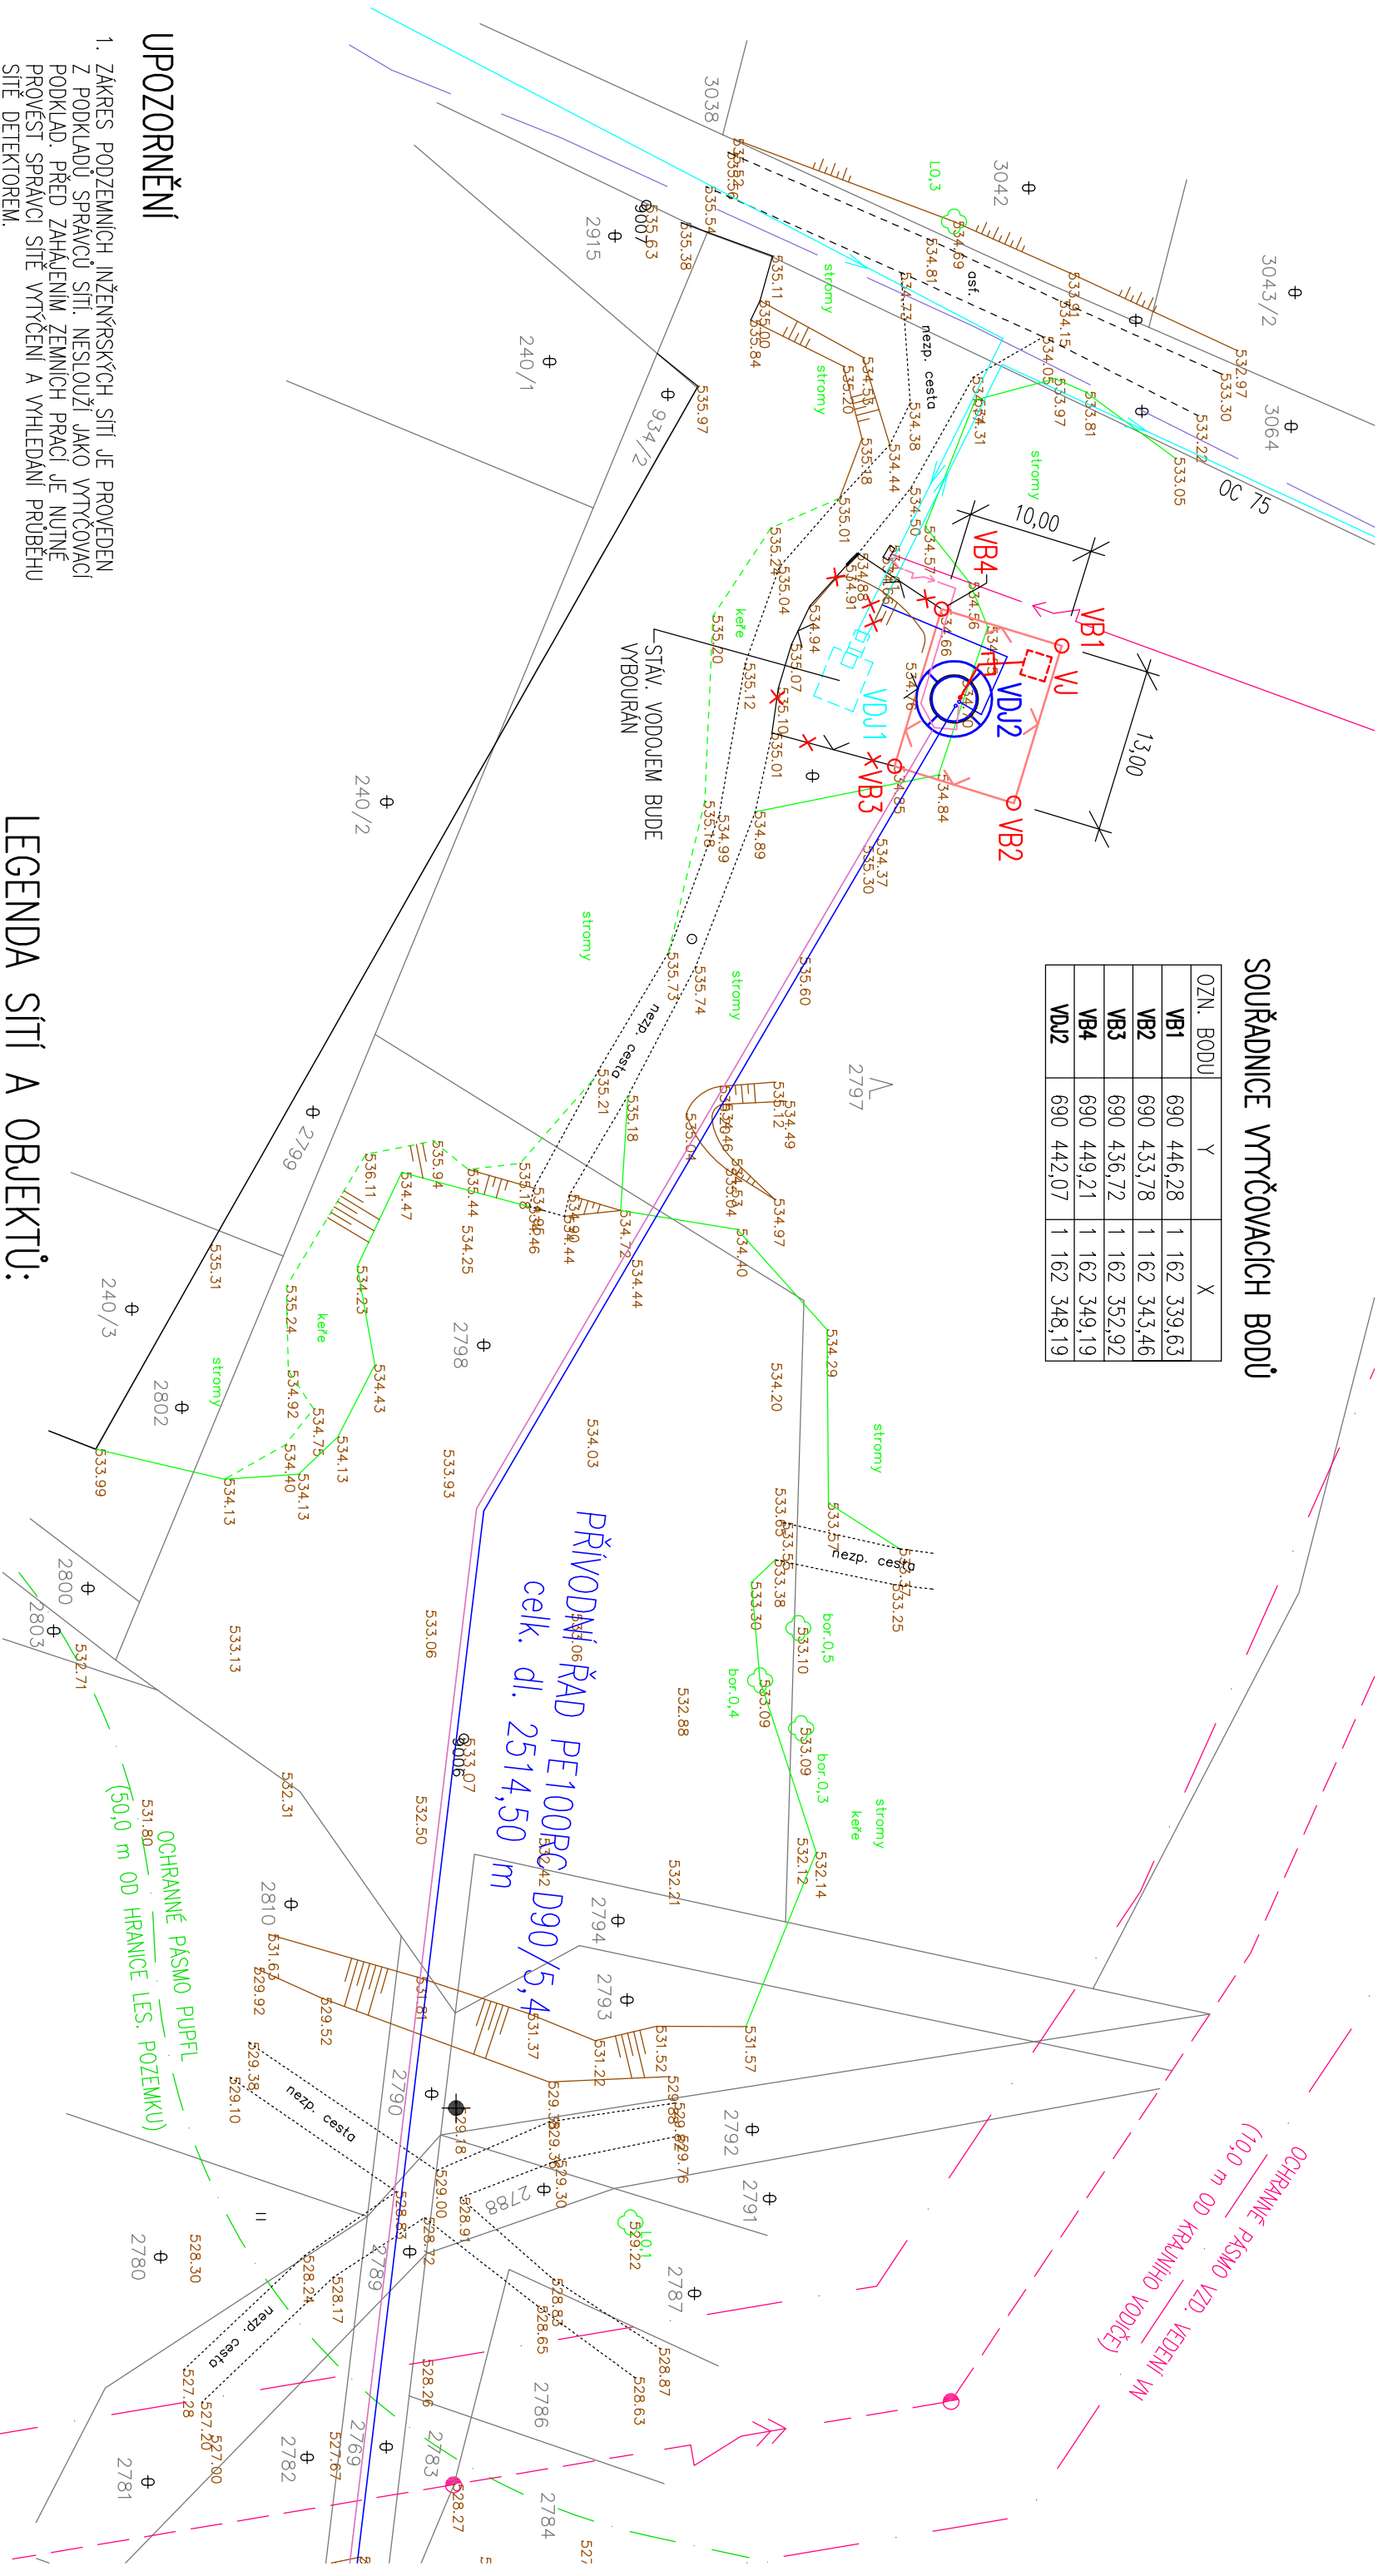

## UPOZORNĚNÍ

1. ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PROVEDEN Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ. NESLOUŽÍ JAKO VRTÝCOVACÍ PODKLAD. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST SPRÁVCI SÍTĚ VRTÝČENÍ A VYHLEDÁNÍ PRŮBĚHU SÍTĚ DETEKTOREM.
2. HRANICE PARCEL JSOU PŘEKRESLENY Z MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ M 1:2000, NELZE POUŽÍT K VRTÝČENÍ HRANIC POZEMKU.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMÁN	Ing. Zdeněk Hejtmán Podacího nsm. 3/1 380 01 Dačice iČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice Krajčtvo 27/1, 380 13 Dačice	AKCE :	DATUM : 11-2016 MĚŘÍTKO : 1: 500 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 35/2016 Č. VYKRESU : ČÁST
VODOVOD HOSTKOVICE-LIPOLEC		
OBJEKT : SO 02-VĚŽOVÝ VODOJEM (VČ. OPLOCENÍ)	Č. KOPIE	
OBSAH : PODROBNÁ SITUACE	2 D.2.	

## LEGENDA SÍTÍ A OBJEKTŮ:

### STÁVAJÍCÍ

HRANICE PARCEL DLE KN	HRANICE PARCEL DLE KN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN	NADZEMNÍ VEDENÍ VN
KABEL NN	KABEL NN
VODOVODNÍ ŘAD	VODOVODNÍ ŘAD
SDĚLOVACÍ KABEL (NEPOUŽÍVANÝ)	SDĚLOVACÍ KABEL (NEPOUŽÍVANÝ)
PODZEMNÍ VODOJEM 20,0 m <sup>3</sup>	PODZEMNÍ VODOJEM 20,0 m <sup>3</sup>
(BUDE VYBOURÁN)	(BUDE VYBOURÁN)
VDJ1	VDJ1
VDJ2	VDJ2
VJ	VJ

### NAVŘZENÉ

VODOVOD (SO 01)	VODOVOD (SO 01)
ODTOK OD BP VĚŽOVÉHO VODOJEMU	ODTOK OD BP VĚŽOVÉHO VODOJEMU
VNITŘNÍ ROZVOD NN PRO VDU 2 (SO-03)	VNITŘNÍ ROZVOD NN PRO VDU 2 (SO-03)
OVLÁDACÍ KABEL TCEKPFLE 3x4x0,8 (SO 01)	OVLÁDACÍ KABEL TCEKPFLE 3x4x0,8 (SO 01)
OPLOCENÍ VDJ2	OPLOCENÍ VDJ2
RUŠENÝ PŘÍVOD OD STUDNÍ DO VDJ1 (SO 01)	RUŠENÝ PŘÍVOD OD STUDNÍ DO VDJ1 (SO 01)
RUŠENÉ OPLOCENÍ STÁV. VDJ1	RUŠENÉ OPLOCENÍ STÁV. VDJ1
VĚŽOVÝ VODOJEM	VĚŽOVÝ VODOJEM
užitný objem 30 m <sup>3</sup>	užitný objem 30 m <sup>3</sup>
celková výška 23,46 m	celková výška 23,46 m
VSÁKOVACÍ PROŠTĚRKOVANÁ JÁMA	VSÁKOVACÍ PROŠTĚRKOVANÁ JÁMA