


# R2.3

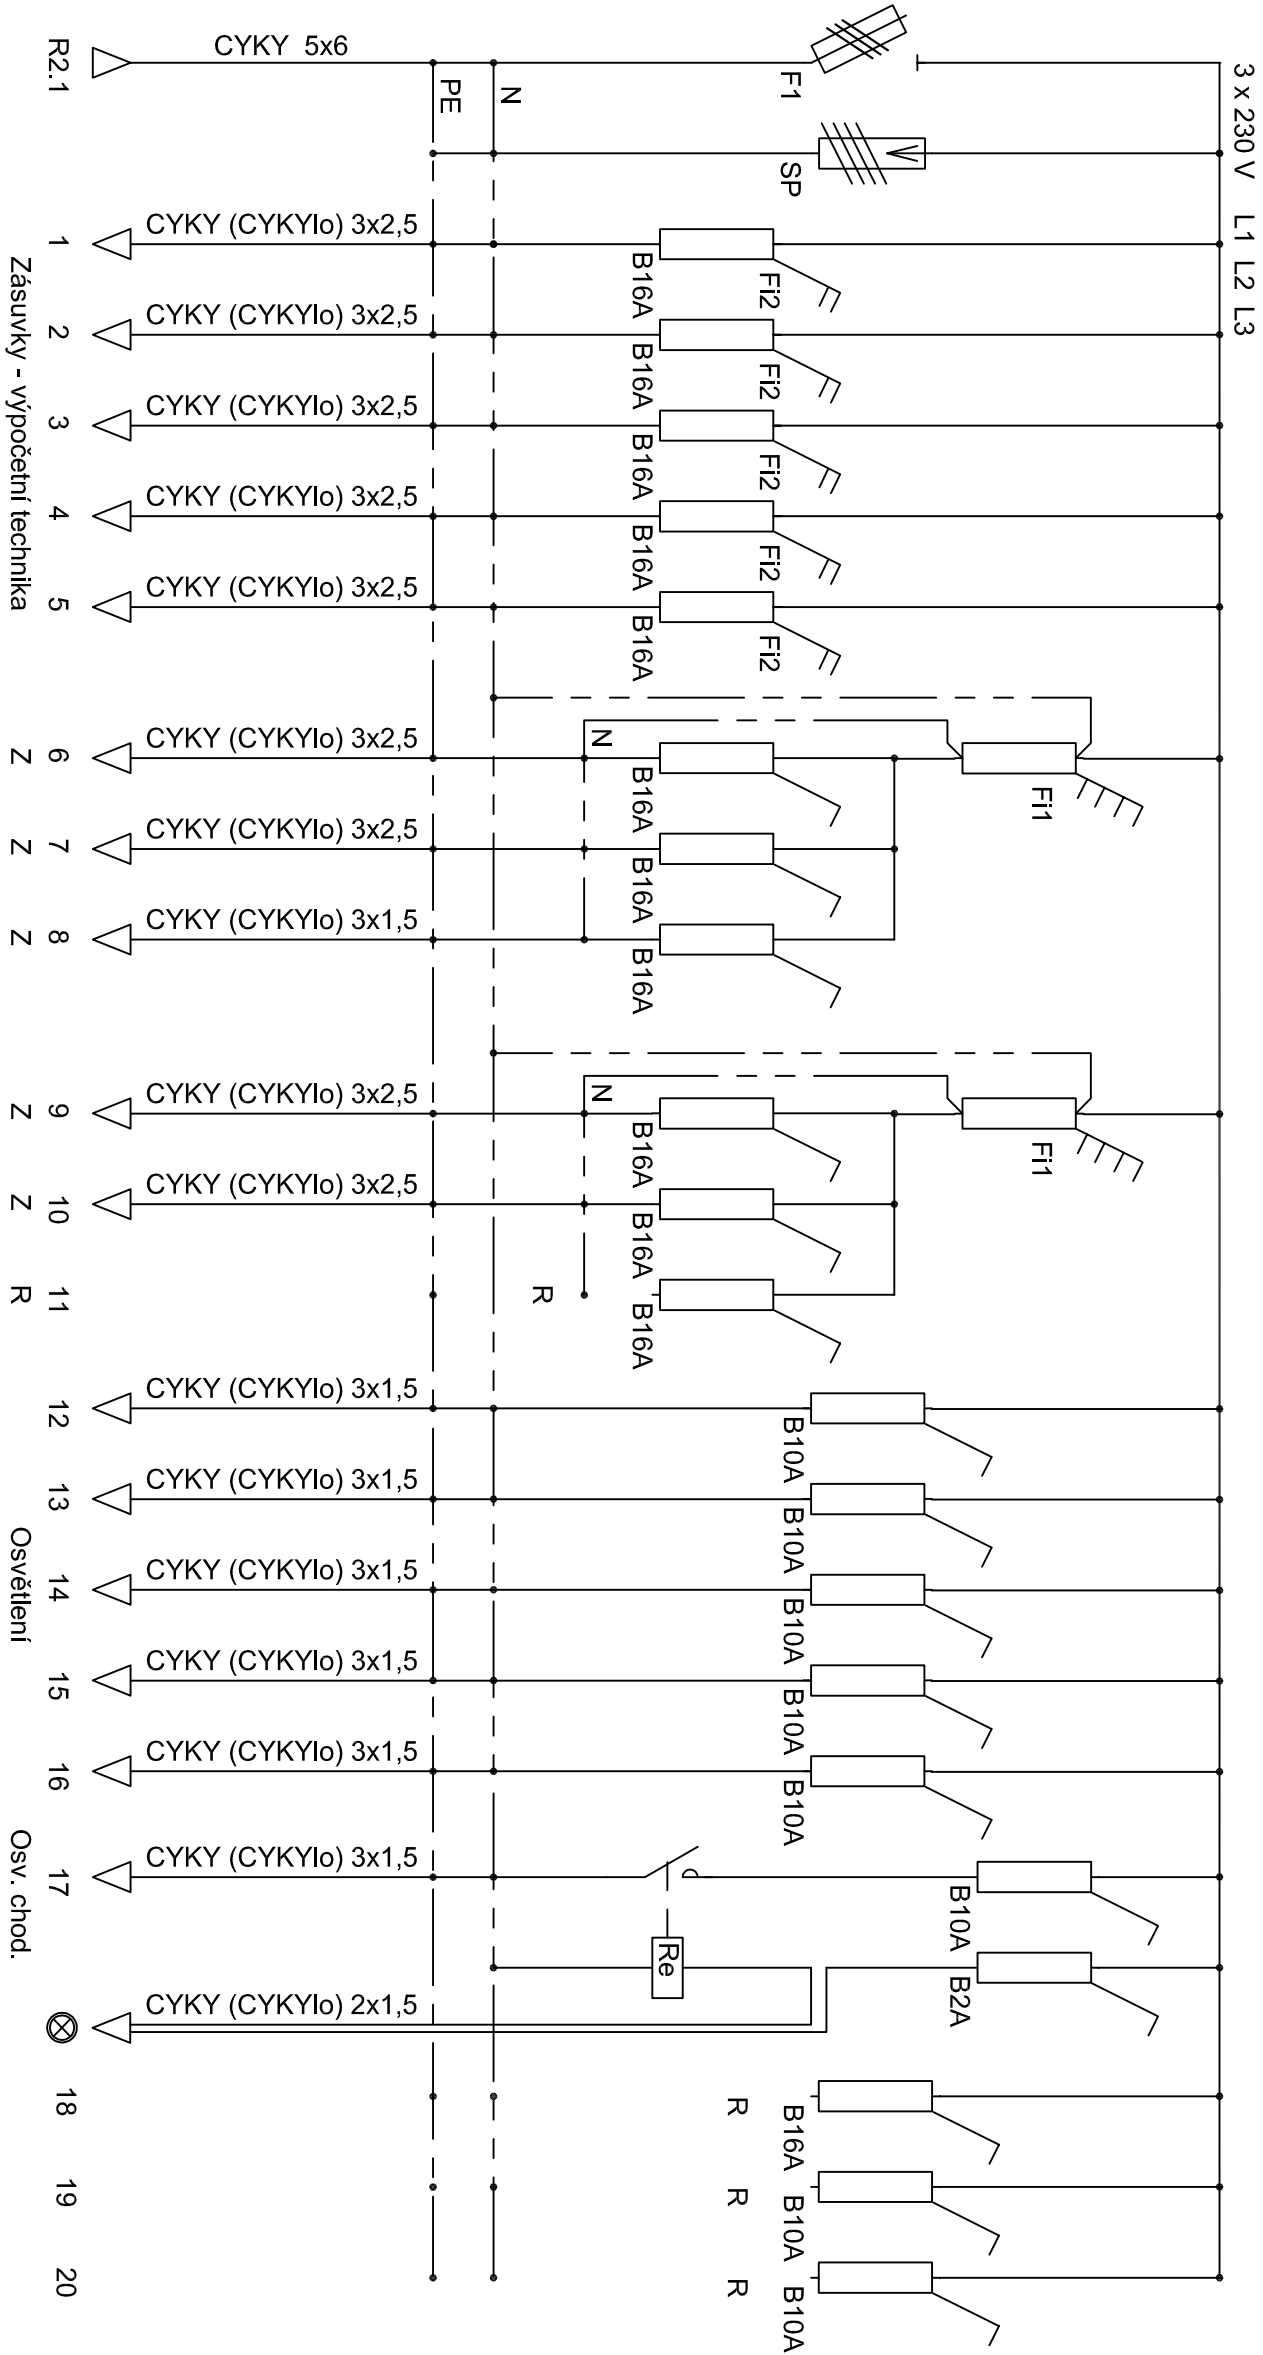

Rozvodnice 3/72 pod omítku

SP svodič přepětí C/4

F1 pojistkový odpínač VLG10 3P, pojistky 32 A

Fi1 proudový chránič 25/4/003

Fi2 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/003

Re impulsní relé

## ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Marek	Navrhl:	Ing. Miroslav Marek
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Miroslav Marek
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Kraljičova 27, 380 13 Dačice		
Stavba:	KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2 Palackého nám. 2, 380 01 Dačice		
Oddíl:	D. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.3. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		
Obsah výkresu:	Okružňová rozvodnice R2.3		

Projekťová o inženýrská kancelář

Nádražní 249/II.  
377 01 Lhůvdec

**s.r.o.**  
**-atelier JH**

Kooperace: Ing. MIROSLAV MAREK  
IČO: 486 91 369  
ČO: 1700188  
Komenského 449  
378 21 Kamáňova Redice  
TEL.: 384 382 381

Stupeň PD:	DPS+DZS
Datum:	05/2016
Formát:	(4+4)xA4
Čís.zak.:	J-28/10
Čís.arch.:	J-28/10
Měřtko:	Č. výkresu: 9.