


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1-2 Plynový nástěnný kondenzační kotel VISSMANN typ VITODENS 200-W, B2HA, o výkonu 12-49 kW, celkem 98 kW, do spalínové kaskády o \varnothing 150 mm, horizontální, s revizním kusem cca 1 m, s průchodem do stáv. komína, účinná výška cca 4 m. 2-kotl. kaskáda, s ohřevem TUV, na zem. plyn, tlak z. pl.-2 kPa, max. hod. spotř. 2x4,8 m³/h, každý kotel je zajištěn každý kotel je vybaven atm. hořák, s vestavěným oběh. čerpadlem WLO, s poj. ventilem Dn 20. Držák na stěnu pro 2. kotl. zař. Ohřev TUV v zásobníku kotlem, trvalý výkon cca 395 l/h, Pn 1 MPa, topná voda 80/60 C.
- 10 Zásobníkový ohřev TUV VITOCELL 100-W, typ CVA, o objemu 300 l, výkon 33 kW, ohřev TUV

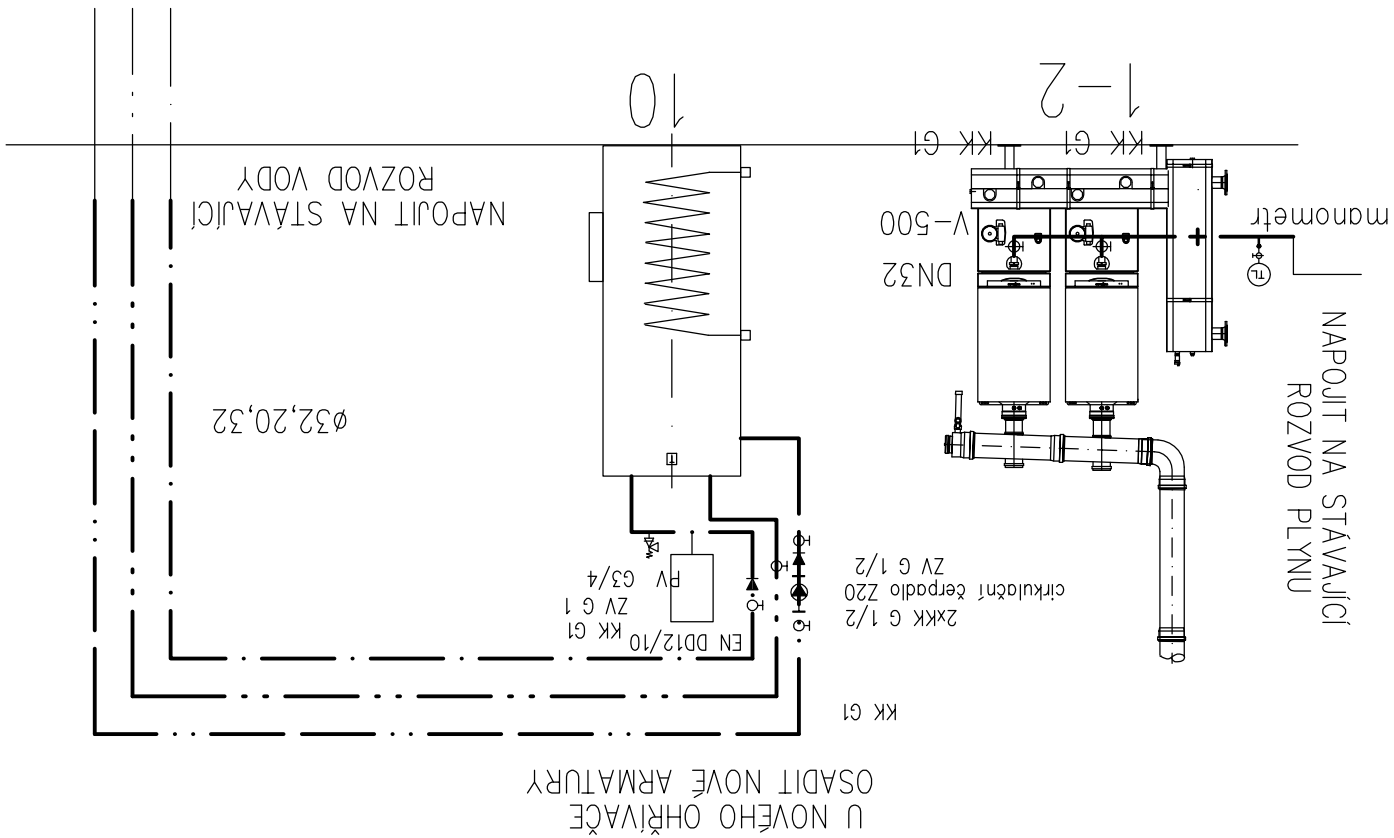

D1.4f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

VĚKRES		SCHEMA ROZVODU PLYNU A ZTI		1:50		502	
VĚKRES		REKONSTRUKCE KOTELNY V MŠ		B. NĚMCOVÉ, V DAČICÍCH		MĚŘITKO	
VĚKRES		INVESTOR: Město Dačice		ZAK. ČÍSLO		Č. VÝKRESU	
VĚKRES		VĚKRES		STUPĚŇ		DPS	
VĚKRES		VĚKRES		DATUM		2/2017	
VĚKRES		VĚKRES		FORMÁT		2x A4	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	
VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES		VĚKRES	