



PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

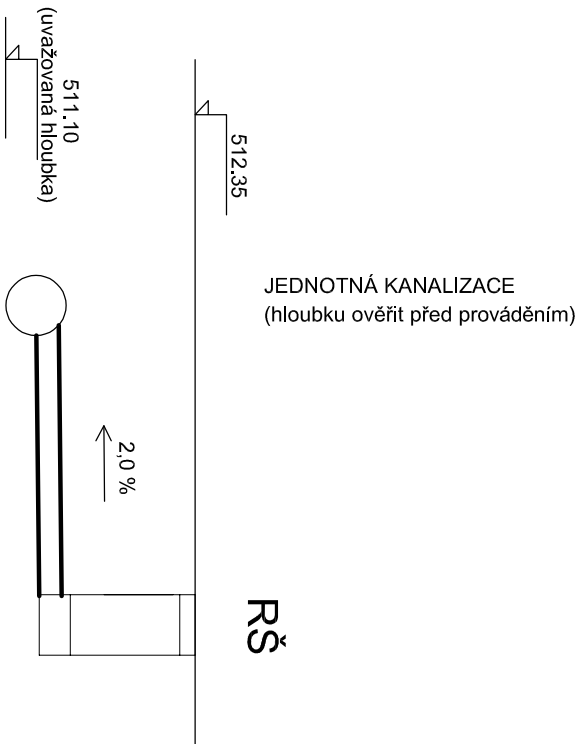


TERÉN	512.35		512.35
VÝKOP	1.15		1.11
DNO POTRUBÍ	511.30		511.34
SROVNÁVACÍ ROVINA			
STANIČENÍ	0.0		2.0
MATERIÁL -PROFIL mm - DÉLKA	PP SN10 DN 150 2.0 m		

ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

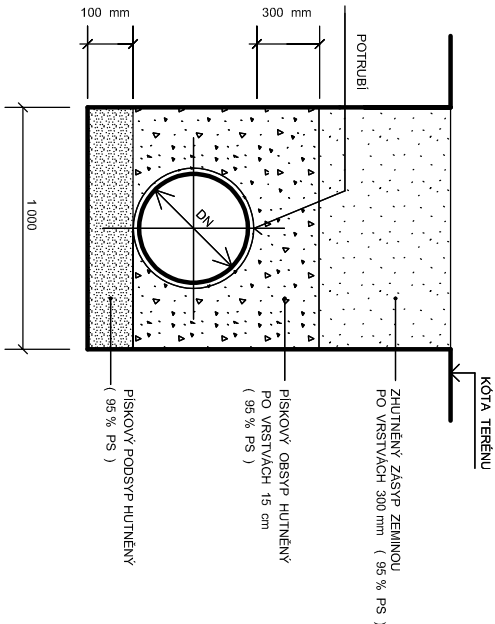

KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 425

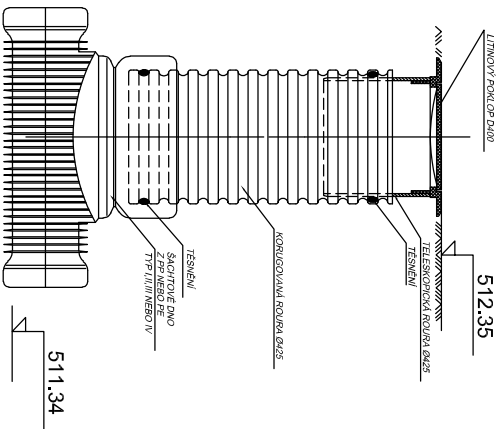

Výpracoval		Zodp. proj.	Kontroloval
ING. HOLEŠOVSKÝ		ING. HOLEŠOVSKÝ	
Kraj:	JIHOČESKÝ	OÚ: ČESKÝ RUDOLEC	
Investor:	Obec Český Rudolec		
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ POŠTY NA BYTY		
Akce:	ČESKÝ RUDOLEC		
Objekt:	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		
Soubor:			
Část profese			
Obsah:	PODÉLNÝ ŘEZ		
<div><div><div><div><div><div>LBH</div></div></div><div><div><div>spol. s r.o.</div><div>Projektivá a obchodní činnosti</div><div>tel. 739 570 520</div></div></div></div><div><div>Č. zakázky</div><div>4851</div></div><div><div>Datum</div><div>09/2024</div></div><div><div>Stupeň</div><div>DPS</div></div><div><div>Formát</div><div>2 A4</div></div><div><div>Měřítko</div><div>1 : 50</div></div><div><div>Arch. č.</div><div>4851/24</div></div><div><div>Příloha číslo</div><div>03</div></div></div></div>			